


FDMQ 180

Požární klapka

Technická dokumentace

Návod k montáži, uvedení do provozu, obsluze, údržbě a servisu

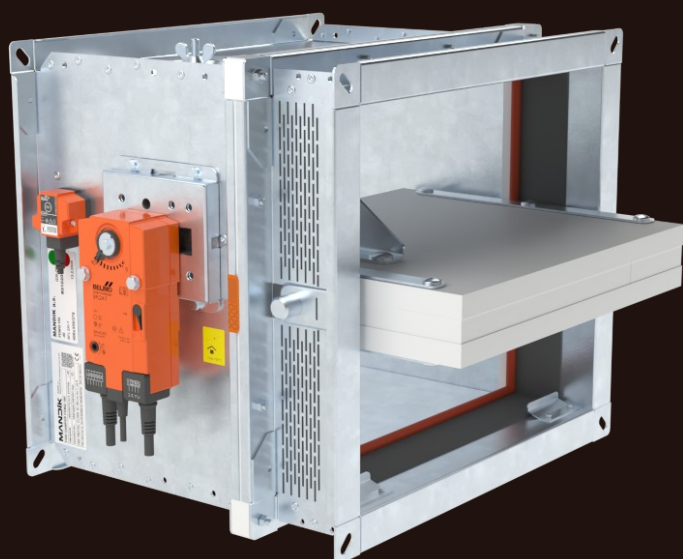

CE
1391

MANDÍK®

www.mandik.cz

Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapků FDMQ 180 (dále jen požárních klapků). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání, dodávání, skladování, montáž, provoz, údržbu a kontroly provozuschopnosti.

OBSAH

I. VŠEOBECNĚ.....	3
Popis.....	3
II. PROVEDENÍ.....	4
Provedení s ručním ovládáním.....	4
Provedení se servopohonem.....	6
Provedení s komunikačním a napájecím zařízením.....	12
III. ROZMĚRY.....	14
Technické parametry.....	16
IV. ZABUDOVÁNÍ.....	21
Umístění a zabudování.....	21
Přehled způsobů zabudování.....	22
Zabudování v tuhé stěnové konstrukci.....	23
Zabudování v tuhé stropní konstrukci.....	24
V. ZAVĚŠENÍ KLAPEK.....	25
Příklad napojení na potrubí.....	28
VI. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	29
Tlakové ztráty.....	29
Akustické hodnoty.....	31
VII. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA.....	32
VIII. BALENÍ, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ, ZÁRUKA.....	33
Logistické údaje.....	33
Záruka.....	33
IX. MONTÁŽ, OBSLUHA A ÚDRŽBA.....	34
Uvedení do provozu a kontroly provozuschopnosti.....	36
X. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU.....	38
Objednávkový klíč.....	38
Údajový štítek.....	39

I. VŠEOBECNĚ


Popis

Požární klapky jsou uzávěry v potrubních rozvodech vzduchotechnických zařízení, které zabraňují šíření požáru a zplodin hoření z jednoho požárního úseku do druhého uzavřením vzduchovodů v místech osazení dle ČSN 73 0872.


List klapky uzavírá samočinně průchod vzduchu pomocí uzavírací pružiny nebo zpětné pružiny servopohonu. Uzavírací pružina je uvedena v činnost stiskem tlačítka ručního ovládání nebo roztavením tavné tepelné pojistky. Zpětná pružina

servopohonu je uvedena v činnost při aktivaci termo-elektrického spouštěcího zařízení BAT, stisknutí resetovacího tlačítka na BAT, nebo při přerušení napájení servopohonu.

Po uzavření listu je klapka utěsněna proti průchodu kouře silikonovým těsněním. Na přání zákazníka lze dodat s těsněním bez příměsi silikonu. Současně je list klapky uložen do hmoty, která působením zvyšujících se teploty zvětšuje svůj objem a vzduchovod neprodyšně uzavře.

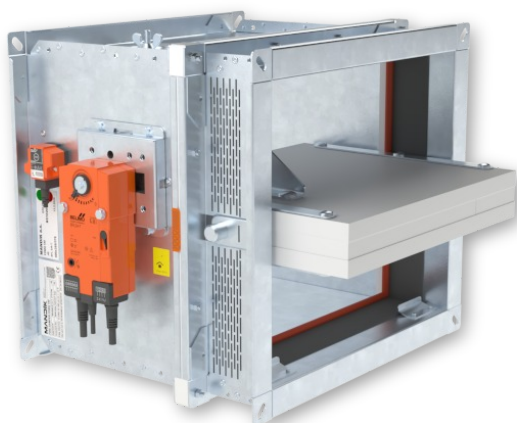

FDMQ 180 se servopohonem

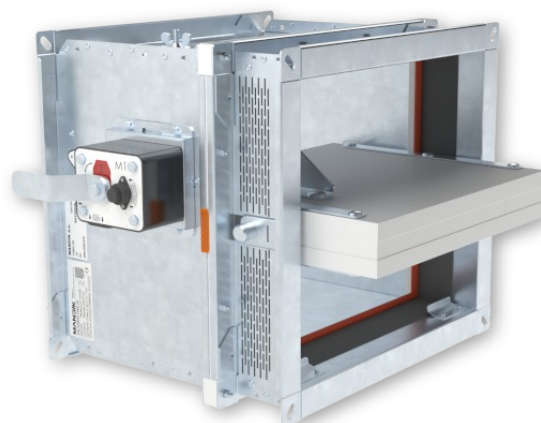

FDMQ 180 s ručním ovládáním

Charakteristika klapek

- CE certifikace dle EN 15650
- Testováno dle EN 1366-2
- Klasifikováno dle EN 13501-3+A1
- Těsnost dle EN 1751 přes těleso třída ATC 3 (staré značení "C") a přes list klapky třída 3
- Cyklování třída C₁₀₀₀₀ dle EN 15650
- Korozivzdornost dle EN 15650
- Osvědčení o stálosti vlastností č. 1391-CPR-XXXX/XXXX
- Prohlášení o vlastnostech č. PM/FDMQ 180/01/XX/X
- Hygienické posouzení - Posudek č. 1.6/pos/19/19b

Provozní podmínky


- Bezchybná funkce klapky je zajištěna za těchto podmínek
 - maximální rychlost proudění vzduchu 12 m/s
 - maximální tlakový rozdíl 1200 Pa
 - rovnoměrné rozložení proudění vzduchu v celém průřezu klapky.
- Klapky lze instalovat v libovolné poloze.
- Klapky jsou určeny pro vzdušiny bez abrazivních, chemických a lepivých příměsí.
- Klapky jsou určeny pro prostředí chráněné proti povětrnostním vlivům s klasifikací klimatických podmínek třídy 3K22 dle EN IEC 60 721-3-3 ed.2. (3K22 se používá pro uzavřená místa s regulovanou teplotou)
- Teplota v místě instalace je povolena v rozsahu -30°C do +50°C.

II. PROVEDENÍ

Provedení s ručním ovládáním

Provedení .01

- Provedení s ručním ovládáním a tepelnou tavnou pojistkou, která při dosažení jmenovité spouštěcí teploty +72°C uvede do činnosti uzavírací zařízení.
- Do teploty +70°C nedojde k samospuštění uzavíracího zařízení.
- V případě požadavku na jiné spouštěcí teploty mohou být dodány tepelné pojistky s jmenovitou spouštěcí teplotou +104°C nebo +147°C (nutno uvést v objednávce).

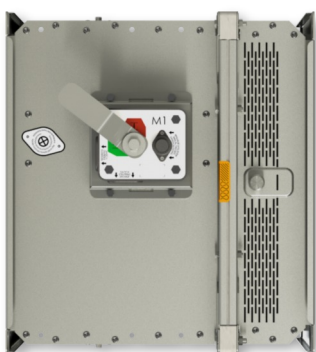



Provedení .01

POZOR:

- Ruční ovládání se vyrábí v pěti provedeních M1 až M5, které se navzájem liší jen velikostí uzavírací pružiny, která uzavírá požární klapku.
- Pro danou velikost klapky je vždy pevně přiřazena velikost ručního ovládání → viz strany 16 až 20
- Nedoporučuje se použití jiné velikosti ručního ovládání nežli dané výrobcem pro danou velikost klapky, protože jinak hrozí poničení klapky.

Provedení .11



- Toto provedení je rozšířením provedení .01, které je doplněné o signalizaci polohy listu klapky "ZAVŘENO" vestavěným koncovým spínačem.
- Připojení spínače je vyvedeno kabelem vedeným přímo od spínače.
- Detail koncového spínače → viz strana 5

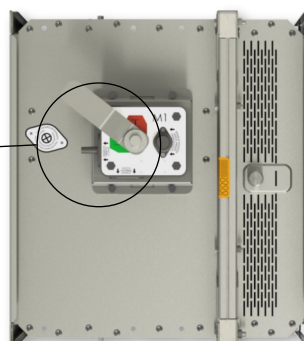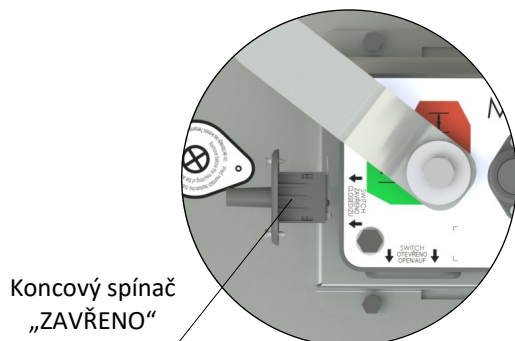

Provedení .11


Provedení .80

- Toto provedení je rozšířením provedení .01, které je doplněné o signalizaci polohy listu klapky "ZAVŘENO" a "OTEVŘENO" vestavěnými koncovými spínači.
- Připojení spínačů je vyvedeno kabelem vedeným přímo od spínačů.
- Detail koncového spínače → viz strana 5

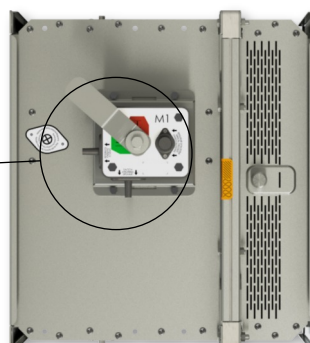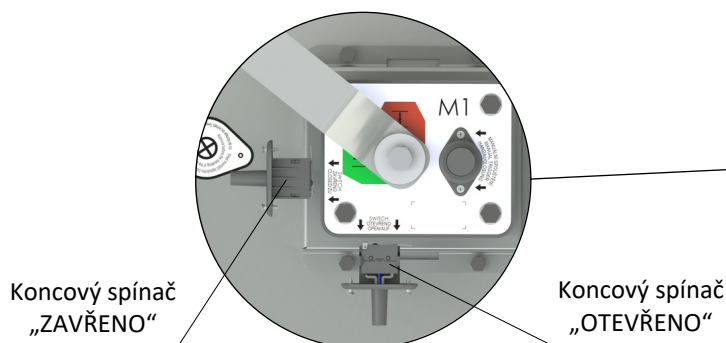


Provedení .80

Ruční ovládání

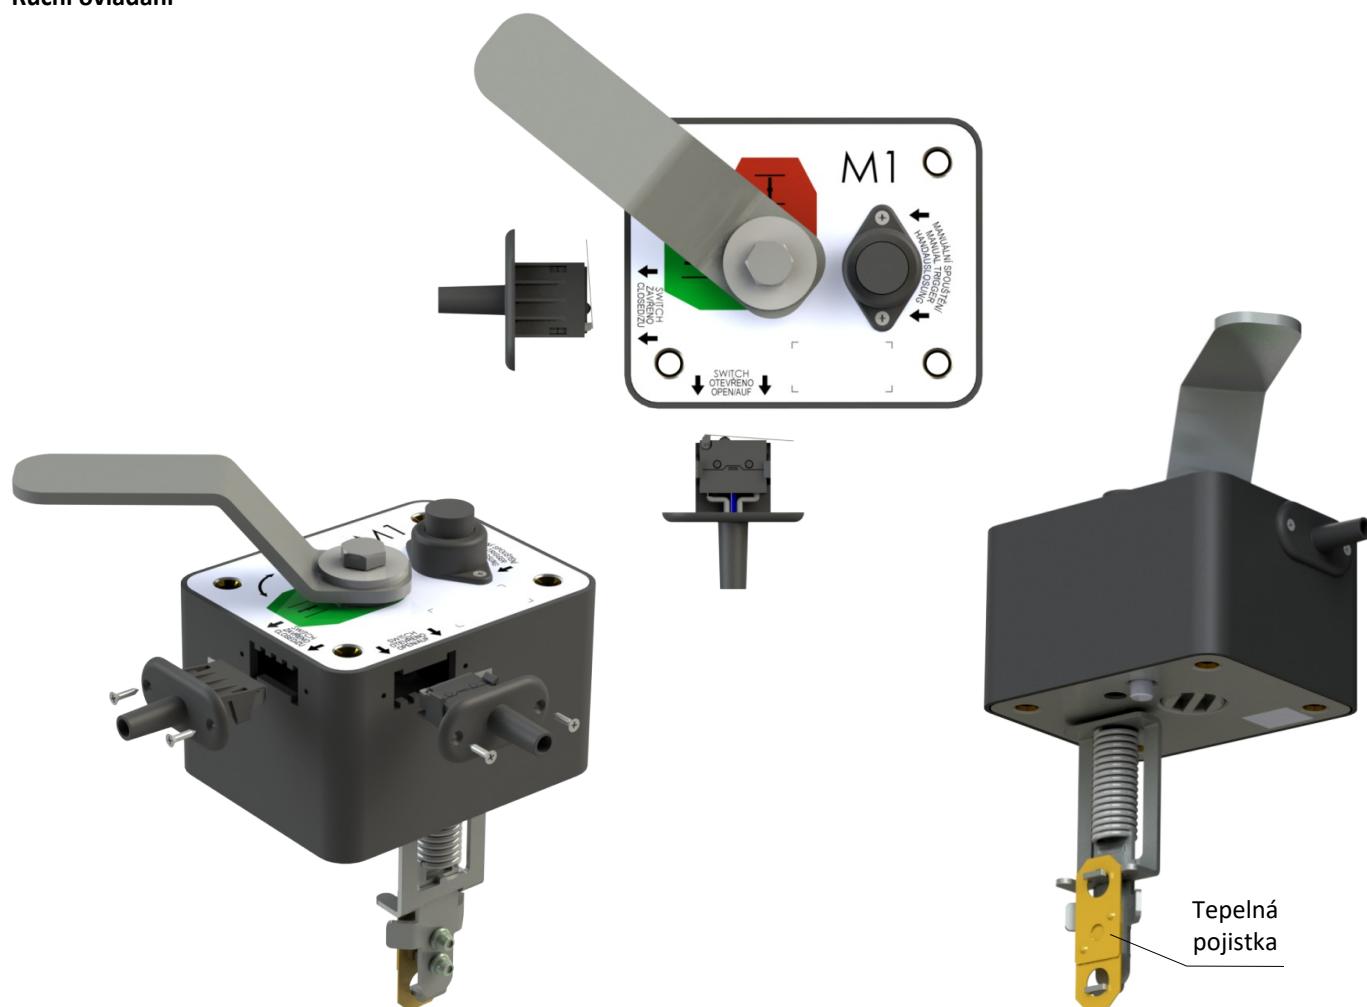

Koncový spínač G905-300E03W1

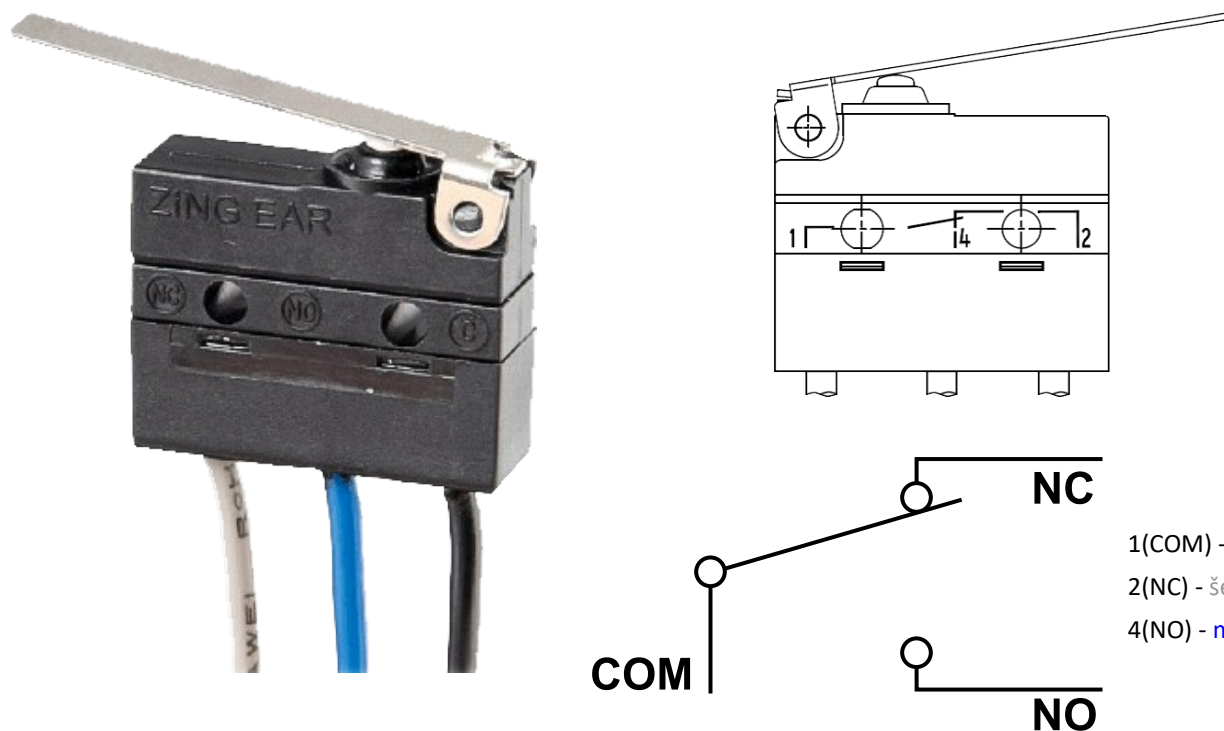

Jmenovité napětí a maximální proud	AC 230V / 5A
Stupeň krytí	IP 67
Pracovní rozsah teplot	-25°C ... +120°C

Tento koncový spínač může být zapojen dvěma následujícími způsoby

- ROZEPÍNACÍ KONTAKT při pohybu ramena spínače ... zapojit dráty 1+2
- SPÍNACÍ KONTAKT při pohybu ramena spínače ... zapojit dráty 1+4


Provedení se servopohonem

Provedení .40 a .50

- Pro klapky jsou použity servopohony Belimo se zpětnou pružinou a termoelektrickým spouštěcím zařízením, řady BFL, BFN nebo BF dle velikosti klapky.
- Servopohon po připojení na napájecí napětí AC/DC 24V resp. AC 230V otočí list klapky do provozní polohy "OTEVŘENO" a současně předepne svoji zpětnou pružinu. Po dobu, kdy je servopohon pod napětím, se list klapky nachází v poloze "OTEVŘENO" a zpětná pružina je předepnuta. Doba pro úplné otevření listu klapky z polohy "ZAVŘENO do polohy "OTEVŘENO" je max. 120 s.
- Jestliže dojde k přerušení napájení servopohonu (ztrátou napájecího napětí nebo stisknutím resetovacího tlačítka na termoelektrickém spouštěcím zařízení BAT), zpětná pružina otočí list klapky do havarijní polohy "ZAVŘENO". Doba otočení listu z polohy "OTEVŘENO" do polohy "ZAVŘENO je max. 20 s.
- Dojde-li znovu k obnovení napájecího napětí (list se může nacházet v kterékoli poloze), servopohon začne list klapky opět otáčet do polohy "OTEVŘENO".
- Součástí servopohonu je termoelektrické spouštěcí zařízení BAT, které obsahuje dvě tepelné pojistky Tf1 a Tf2.
- Tyto pojistky jsou aktivovány při překročení teploty +72°C (pojistka Tf1 při překročení teploty mimo potrubí, Tf2 při překročení teploty uvnitř potrubí). Termoelektrické spouštěcí zařízení může být také vybaveno tepelnou pojistkou Tf2 typu ZBAT 95/120/140 (nutno uvést v objednávce). V tomto případě je jmenovitá spouštěcí teplota uvnitř vzduchotechnického potrubí +95°C, +120°C nebo +140°C (dle objednaného typu).
- Po aktivaci tepelné pojistky Tf1 nebo Tf2 je napájecí napětí trvale a nevratně přerušeno a servopohon pomocí předepnuté zpětné pružiny otočí list klapky do havarijní polohy "ZAVŘENO".
- Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači.


Termoelektrické
spouštěcí zařízení BAT

Servopohon

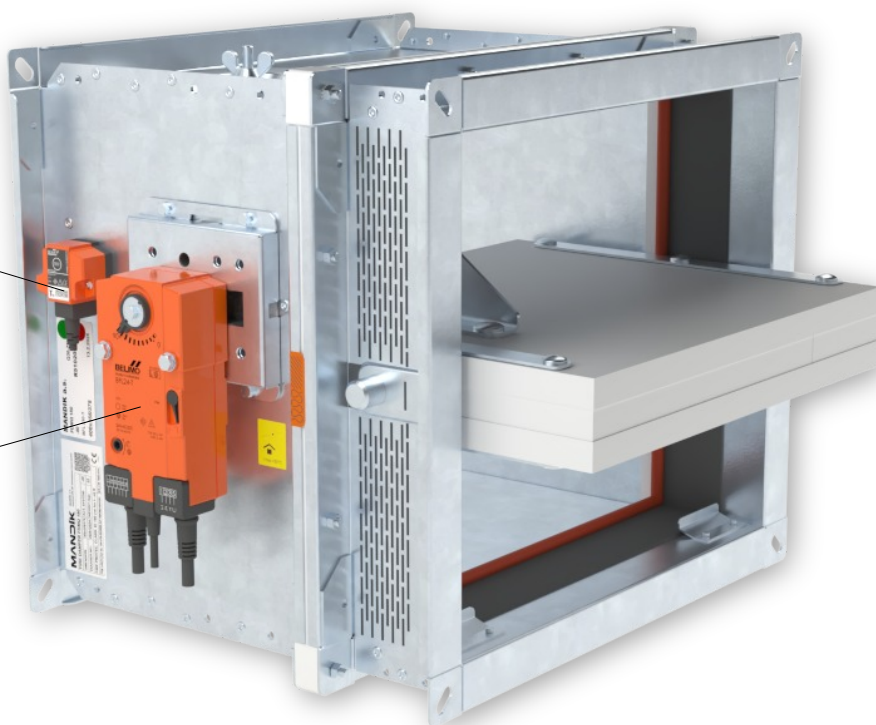


Provedení .40 a .50

Servopohon BELIMO BFL 230-T

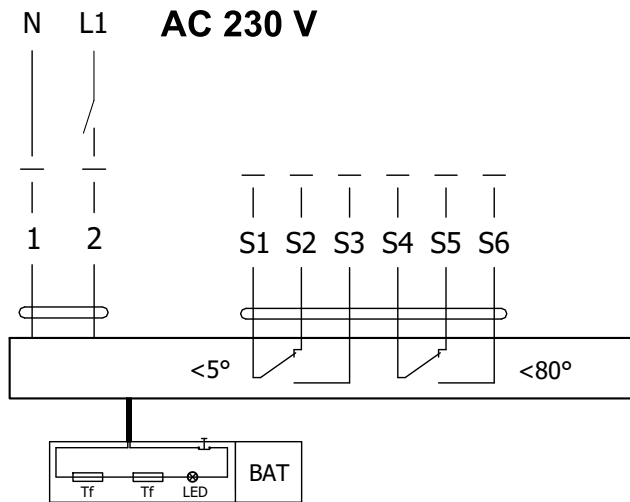


Servopohon BELIMO BFL 24-T(-ST)

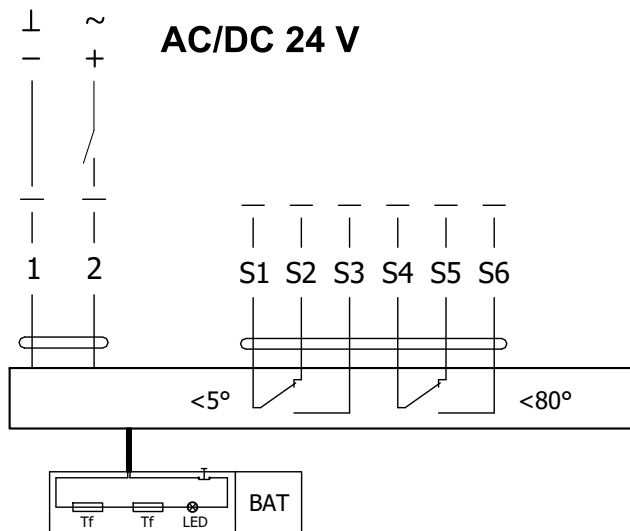


Servopohon BELIMO BFL 230-T(-ST), BFL 24-T(-ST)		
Servopohon BELIMO - 4 Nm/ 3 Nm Pružina	BFL 230-T(-ST)	BFL 24-T(-ST)
Napájecí napětí	AC 230 V 50/60Hz	AC/DC 24 V 50/60Hz
Příkon - při otevírání klapky - v klidové poloze	3,5 W 1,1 W	2,5 W 0,8 W
Dimenzování	6,5 VA (I _{max} 4 A @ 5 ms)	4 VA (I _{max} 8,3 A @ 5 ms)
Ochranná třída	II	III
Krytí	IP 54	
Doba otočení listu - servopohon - zpětný chod	< 60 s ~ 20 s	
Teplota okolí - běžný provoz - bezpečnostní provoz - skladovací teplota	-30°C ... +55°C Havarijní poloha bude dosažena až do max. 75°C -40°C ... +55°C	
Připojení - servopohon - pomocný spínač	kabel 1 m, 2 x 0,75 mm ² (BFL 2xx-T-ST) konektor se 3 kontakty kabel 1 m, 6 x 0,75 mm ² (BFL 2xx-T-ST) konektor se 6 kontakty	
Aktivační teplota tepelných pojistek	vnější teplota potrubí +72°C vnitřní teplota potrubí +72°C	

Servopohon BELIMO BFN 230-T

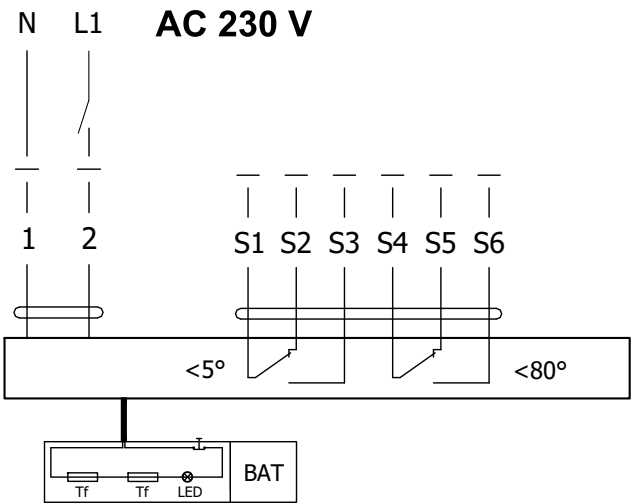


Servopohon BELIMO BFN 24-T(-ST)

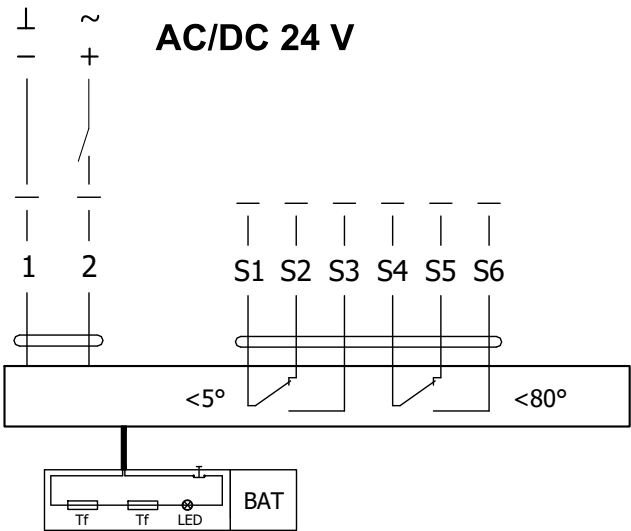


Servopohon BELIMO BFN 230-T(-ST), BFN 24-T(-ST)		
Servopohon BELIMO - 9 Nm/ 7 Nm Pružina	BFN 230-T(-ST)	BFN 24-T(-ST)
Napájecí napětí	AC 230 V 50/60Hz	AC/DC 24 V 50/60Hz
Příkon - při otevírání klapky - v klidové poloze	5 W 2,1 W	4 W 1,4 W
Dimenzování	10 VA (Imax 4 A @ 5 ms)	6 VA (Imax 8,3 A @ 5 ms)
Ochranná třída	II	III
Krytí	IP 54	
Doba otočení listu - servopohon - zpětný chod	< 60 s ~ 20 s	
Teplota okolí - běžný provoz - bezpečnostní provoz - skladovací teplota	-30°C ... +55°C Havarijní poloha bude dosažena až do max. 75°C -40°C ... +55°C	
Připojení - servopohon - pomocný spínač	kabel 1 m, 2 x 0,75 mm² (BFN 2xx-T-ST) konektor se 3 kontakty kabel 1 m, 6 x 0,75 mm² (BFN 2xx-T-ST) konektor se 6 kontakty	
Aktivační teplota tepelných pojistek	vnější teplota potrubí +72°C vnitřní teplota potrubí +72°C	

Servopohon BELIMO BF 230-TN

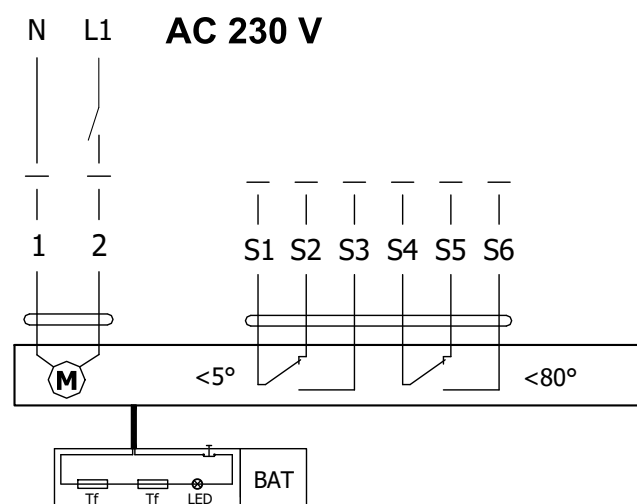

Servopohon BELIMO BF 24-TN (-ST)

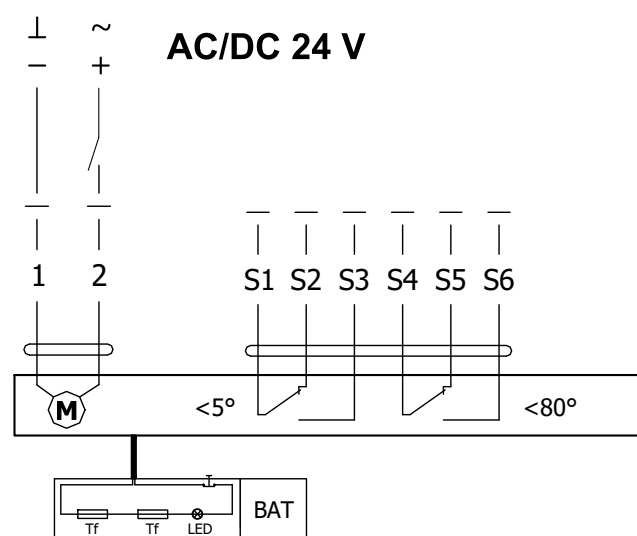


Servopohon BELIMO BF 230-TN(-ST), BF 24-TN(-ST)		
Servopohon BELIMO - 18 Nm/ 12 Nm Pružina	BF 230-TN(-ST)	BF 24-TN(-ST)
Napájecí napětí	AC 230 V 50/60Hz	AC/DC 24 V 50/60Hz
Příkon - při otevírání klapky - v klidové poloze	8,5 W 3 W	7 W 2 W
Dimenzování	11 VA (I _{max} 8,3 A @ 5 ms)	10 VA (I _{max} 8,3 A @ 5 ms)
Ochranná třída	II	III
Krytí	IP 54	
Doba otočení listu - servopohon - zpětný chod	120 s ~ 16 s	
Teplota okolí - běžný provoz - bezpečnostní provoz - skladovací teplota	-30°C ... +50°C Havarijní poloha bude dosažena až do max. 75°C -40°C ... +50°C	
Připojení - servopohon - pomocný spínač	kabel 1 m, 2 x 0,75 mm ² (BF 2xx-TN-ST) konektor se 3 kontakty kabel 1 m, 6 x 0,75 mm ² (BF 2xx-TN-ST) konektor se 6 kontakty	
Aktivační teplota tepelných pojistek	vnější teplota potrubí +72°C vnitřní teplota potrubí +72°C	

Termoelektrické spouštěcí zařízení BAT


- Pokud dojde k přerušení tepelné pojistky Tf1 (při překročení teploty mimo potrubí) je nutné vyměnit celý servopohon. Termoelektrické spouštěcí zařízení BAT je nedílnou součástí servopohonu.
- Pokud dojde k přerušení tepelné pojistky Tf2 (při překročení teploty v potrubí), stačí vyměnit pouze náhradní díl ZBAT 72 (95/120/140).
- Pokud jedna z tepelných pojistek zareaguje, dojde k trvalému a nevratnému přerušení napájecího napětí.
- Funkci (přerušení napájecího napětí) lze zkontrolovat stisknutím testovacího tlačítka.
- Montáž se provádí pomocí předmontovaných, samořezných šroubů.




BELIMO ZBAT 72
Černá (BK) = 72°C (standardně)

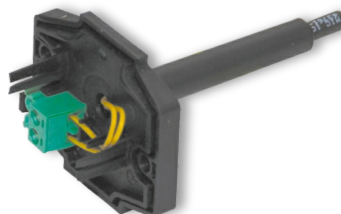



BELIMO ZBAT 95
Šedá (GY) = 95°C

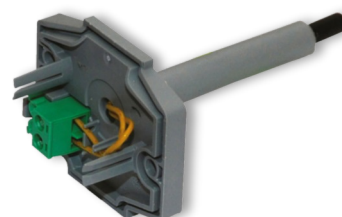

BELIMO ZBAT 120
Oranžová (OG) = 120°C

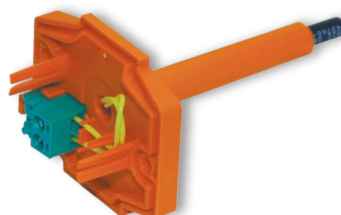

BELIMO ZBAT 140
Červená (RD) = 140°C

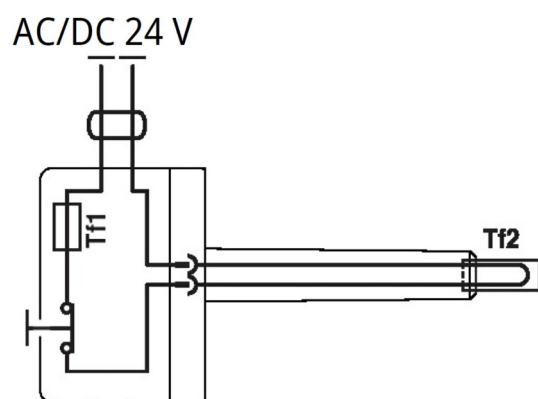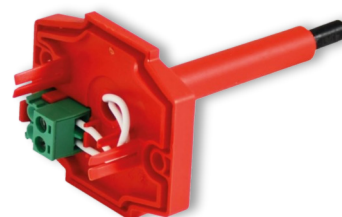

Termoelektrické spouštěcí zařízení BAT 72 (95/120/140)

Napájecí napětí	AC/DC 24 V 50/60Hz
Jmenovitý proud	1 A
Propustný odpor AC/DC	<1 Ω
Ochranná třída	III
Krytí	IP 54
Délka sondy	65 mm
Teplota okolí	-30°C ... +50°C
Skladovací teplota	-40°C ... +50°C
Okolní vlhkost	max. 95% - nekondenzující
Připojení	kabel 1 m, 2 x 0.5 mm ² , tepelně odolný kabel Betaflam až 145°C
Odezva tepelné pojistky	vnitřní teplota potrubí 72 (95/120/140)°C vnější teplota potrubí 72 (95/120/140)°C


Provedení .41 a .51

- Provedení .41 nebo .51 se servopohonem a optickým hlásičem kouře ORS 142 K. Napětí může být AC 230 V nebo 24 V DC. Provedení .41 s napětím AC 230 V je vybaveno komunikačním a napájecím zařízením BKN 230-24-MOD a servopohonem BF 24-TN (BFL 24-T, BFN 24-T).
- V případě rozšíření kouře ve vzduchotechnickém potrubí dojde k aktivaci optického hlásiče kouře do poplachového


stavu a tím k přepnutí kontaktů relé a přerušení napájení servopohonu. Zrušení poplachového stavu hlásiče se provede přerušením napájecího napětí hlásiče na dobu min. 2s.

- Signalizace poloh listu klapky "OTEVŘENO" a "ZAVŘENO" je zajištěna dvěma zabudovanými, pevně nastavenými koncovými spínači.

Provedení .41 se servopohonem BF 24-TN (BFL, BFN 24-T), s optickým hlásičem kouře ORS 142 K a napájecí jednotkou BKN 230-24-MOD (napětí sestavy AC 230 V)

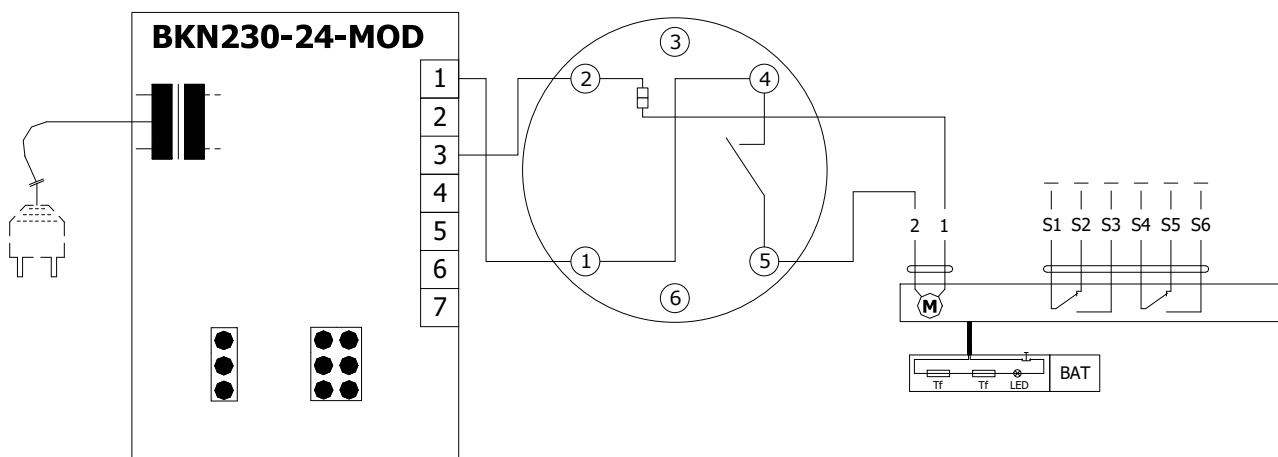

Provedení .51 se servopohonem BF 24-TN (BFL, BFN 24-T), s optickým hlásičem kouře ORS 142 K (napětí sestavy 24 V DC)

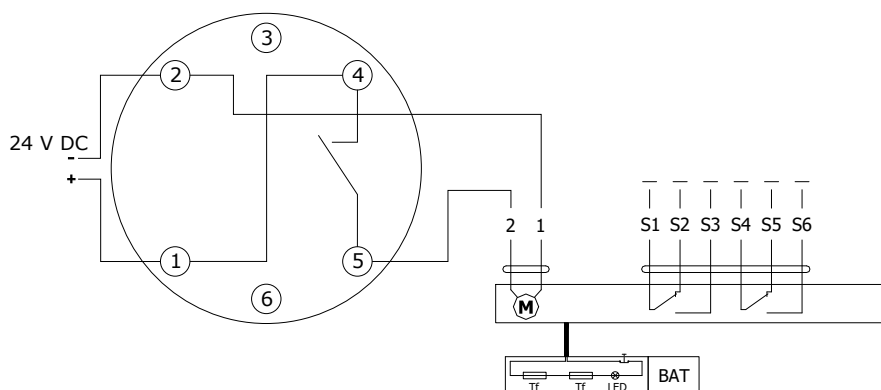

Komunikační a napájecí zařízení BKN 230-24-MOD

Napájecí napětí	AC 230 V 50/60Hz
Příkon	3 W (provozní poloha)
Dimenzování	14 VA (vč. servopohonu)
Ochranná třída	II
Krytí	IP 40
Teplota okolí	-20°C ... +50°C
Skladovací teplota	-40°C ... +80°C
Připojení - síť	kabel 0,9 m s EURO zástrčkou typ 26
- servopohon	6-pólová zástrčka, 3-pólová zástrčka
- svorkovnice	šroubovací svorky pro vodič 2x1,5 mm²


Provedení s komunikačním a napájecím zařízením

Provedení .63, 63S

- Provedení s komunikačním a napájecím zařízením BKN 230-24-MOD spolu se servopohonem BF 24-TN-ST (BFL 24-T-ST, BFN 24-T-ST) slouží pro komunikaci s řídicími systémy pomocí protokolu Modbus RTU nebo BACnet MS/TP. Provedení 63. může být rozšířeno o optický hlásič kouře ORS 142 K (provedení .63S).
 - Řízení probíhá po klasické sběrnici RS-485.
 - Parametrizace komunikace se provádí pomocí DIL přepínačů.
 - Zařízení BKN 230-24-MOD může být nainstalované samostatně, tzn. bez připojení do nadřazeného řídicího
- systému, v tom případě musí být mezi terminály 1 a 4 nainstalován propojovací můstek.

 - Stav klapky HAVÁRIE lze dosáhnout stisknutím tlačítka TEST na BAT nebo přerušením napájecího napětí (např. signálem z ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE).
 - U provedení .63S v případě rozšíření kouře ve vzduchotechnickém potrubí dojde k aktivaci optického hlásiče kouře do poplachového stavu a tím k přepnutí kontaktů relé a přerušení napájení servopohonu. Zrušení poplachového stavu hlásiče se provede přerušením napájecího napětí hlásiče na dobu min. 2s.



Provedení s komunikačním a napájecím zařízením BKN 230-24-MOD, se servopohonem BF 24-TN-ST (BFL 24-T-ST, BFN 24-T-ST) a optickým hlásičem kouře ORS 142 K

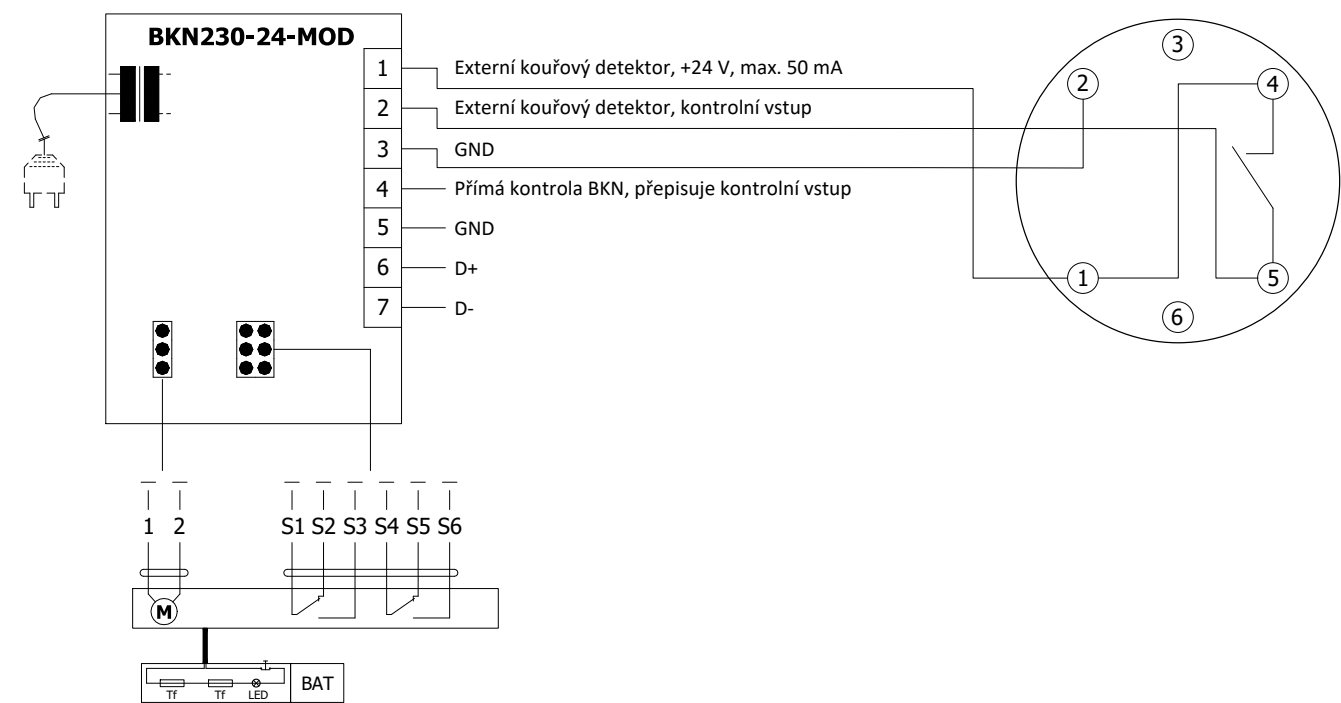

Komunikační a napájecí zařízení BKN 230-24-MOD	
Napájecí napětí	AC 230 V 50/60Hz
Příkon	3 W (provozní poloha)
Dimenzování	14 VA (vč. servopohonu)
Ochranná třída	II
Krytí	IP 40
Teplota okolí	-20°C ... +50°C
Skladovací teplota	-40°C ... +80°C
Připojení - síť	kabel 0,9 m s EURO zástrčkou typ 26
- servopohon	6-pólová zástrčka, 3-pólová zástrčka
- svorkovnice	šroubovací svorky pro vodič 2x1,5 mm²

Optický hlásič kouře ORS 142 K s montážním podstavcem 143A

- Optický hlásič kouře ORS 142 K se používá pro včasnou detekci kouře v místnostech nebo uvnitř ventilačního systému.
- Čidlo funguje na principu rozptýleného světla. Uvnitř snímací komory jsou umístěny světelný zdroj a přijímač, v normálním stavu světlo ze zdroje nedopadá na přijímač. Pouze pokud do snímací komory vnikne kouř se světlo odráží a dopadá na přijímač.
- Hlásič kouře může být napojen přímo na servopohon požární klapky (provedení .41 a .51), která v případě detekování kouře přejde do bezpečnostní polohy, a nebo na komunikační a napájecí zařízení BKN (provedení .63).
- Včasným detekováním kouře se dá efektivně zabránit jeho šíření ventilačním systémem. Kromě detekce kouře dokáže čidlo rozlišovat a signalizovat lehkou a silnou kontaminaci, např. přítomnost velkého množství prachu.
- Hlásič kouře ORS 142 K má paměť alarmu tzn., že v případě spuštění alarmu se bezpečnostní relé kontakt otevírá a v tomto stavu zůstává, i když kouř zmizí ze snímací komory. Čidlo zůstává ve stavu alarmu dokud nedojde ke krátkému resetování napájení.
- Na pin 3 se dá pomocí RS-Bus komunikace připojit externí zařízení, které hlásí stav čidla.
- Pin 6 nemá žádné připojení k detektoru a v základně je určen jen jako nosná konstrukce.

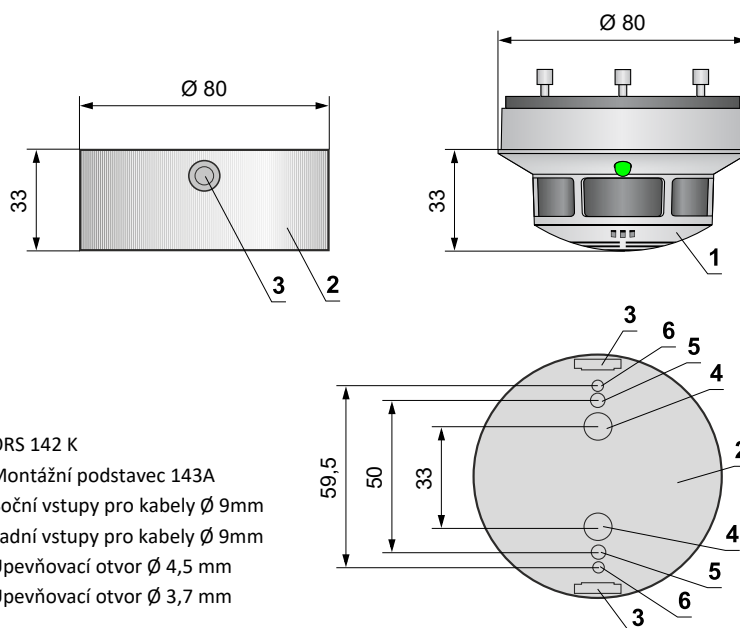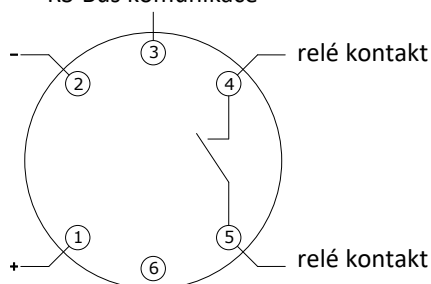ORS 142 K**Montážní podstavec 143A****RS-Bus komunikace**

Relé kontakt		LED	
V operaci		Zelená	Svítlí
Mírné znečištění		Zelená / Žlutá	Bliká
Těžké znečištění		Zelená / Žlutá	Bliká
Chyba		Žlutá	Svítlí
Alarm		Červená	Svítlí
Bez napájení		Vypnuto	–


- 1 ORS 142 K
- 2 Montážní podstavec 143A
- 3 Boční vstupy pro kabely Ø 9mm
- 4 Zadní vstupy pro kabely Ø 9mm
- 5 Upevňovací otvor Ø 4,5 mm
- 6 Upevňovací otvor Ø 3,7 mm

Optický hlásič kouře ORS 142 K včetně montážního podstavce 143A


Napájecí napětí	18 ... 28 V DC
Zbytkové zvlnění	≤ 200 mV
Odběr optického hlásiče kouře (bez servopohonu)	max. 22 mA
Krytí	IP 42
Teplota okolí	-20°C ... +75°C
Dodatečná teplotní pojistka	+70°C
Připojení - síť	kabel 1m připojený na terminály 1, 2 a 4
- servopohon	servopohon připojený na terminály 2 a 5
- komunikační a napájecí zařízení BKN	kabel 1m připojený na terminály 1, 2, 4 a 5

III. ROZMĚRY

FDMQ 180 s ručním ovládáním

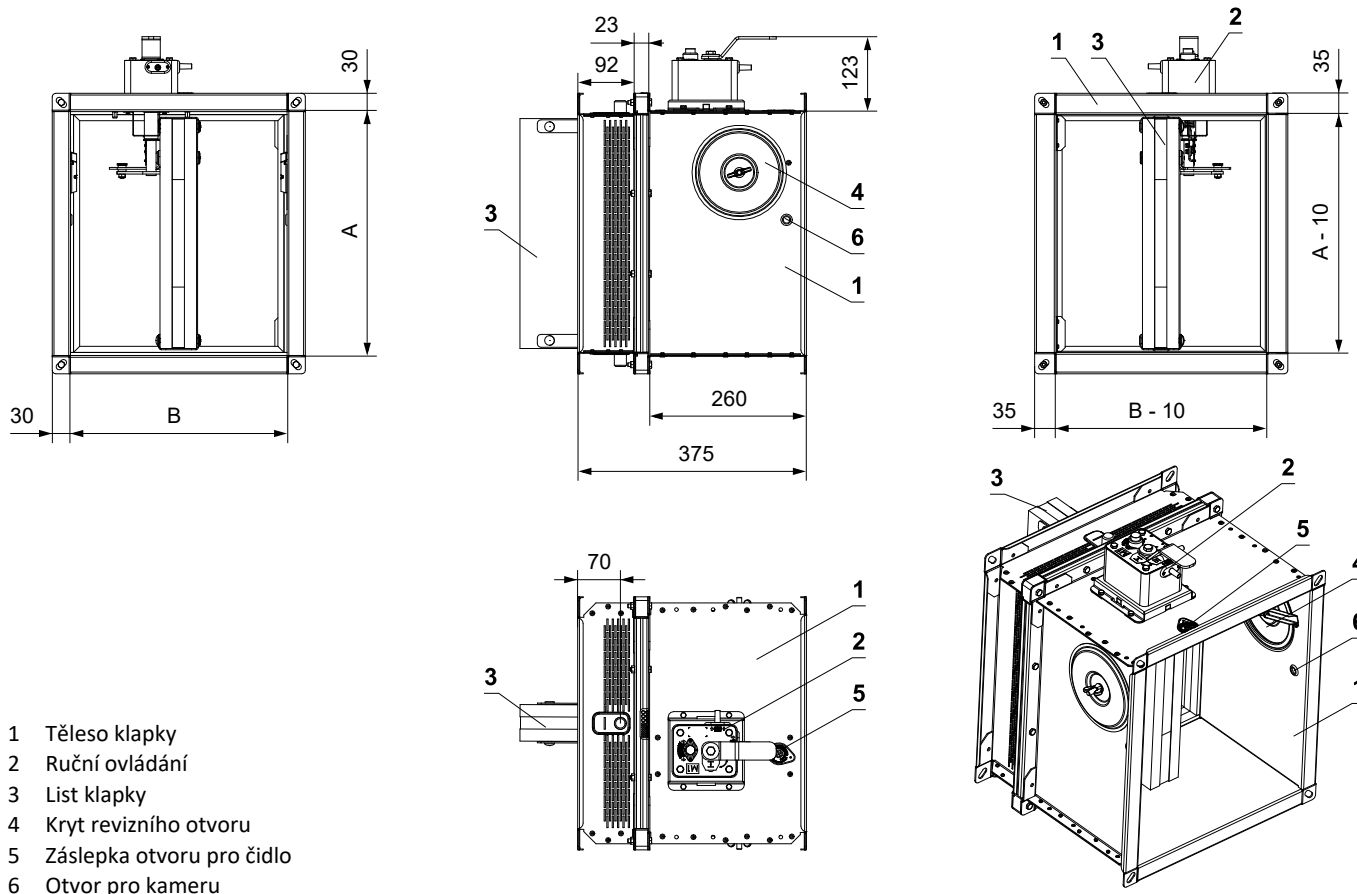


FDMQ 180 se servopohonem


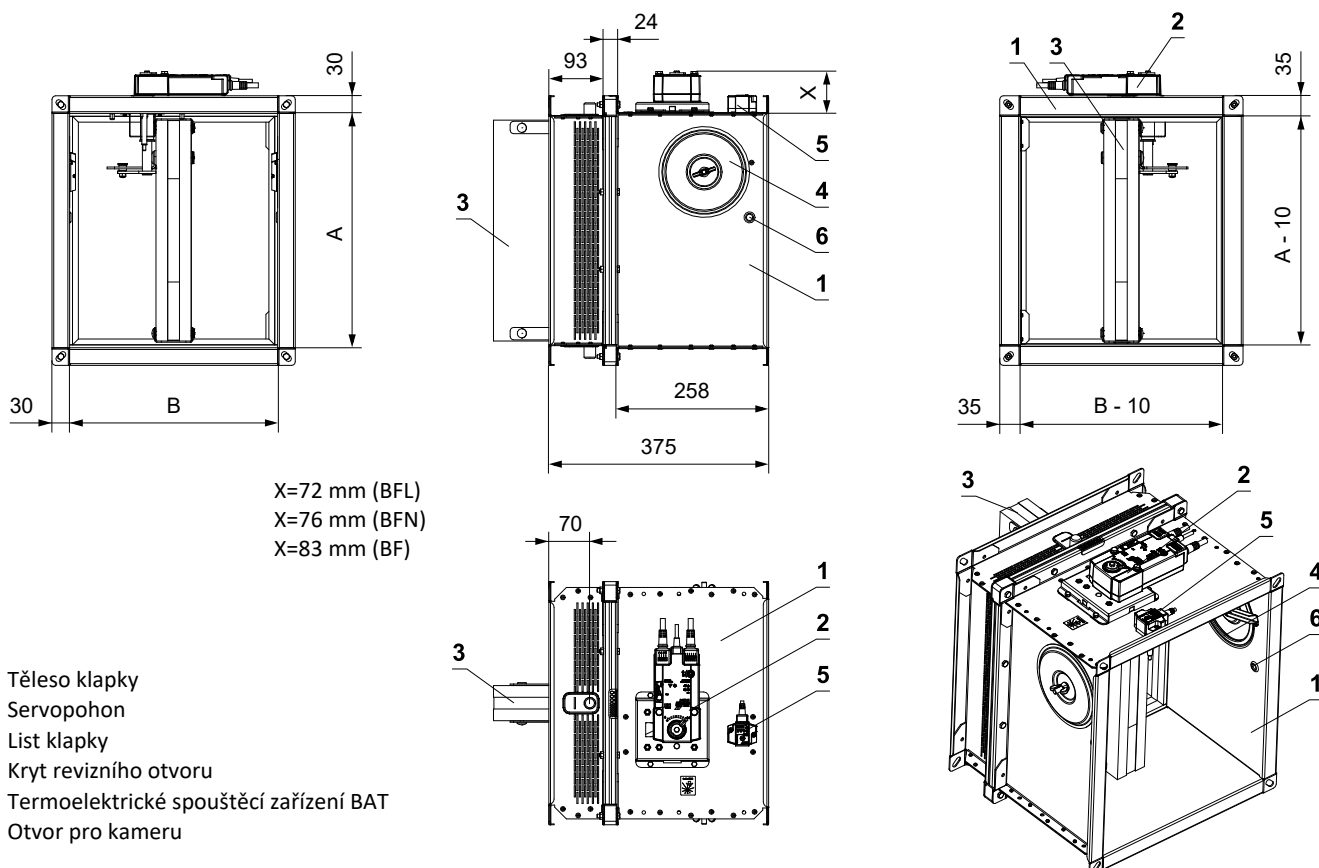


Přesahy listu klapky

- Přesah listu klapky v otevřené poloze o hodnotu „a“ nebo „c“. Tyto hodnoty jsou uvedeny v kapitole Technické parametry → viz strany 16 až 20

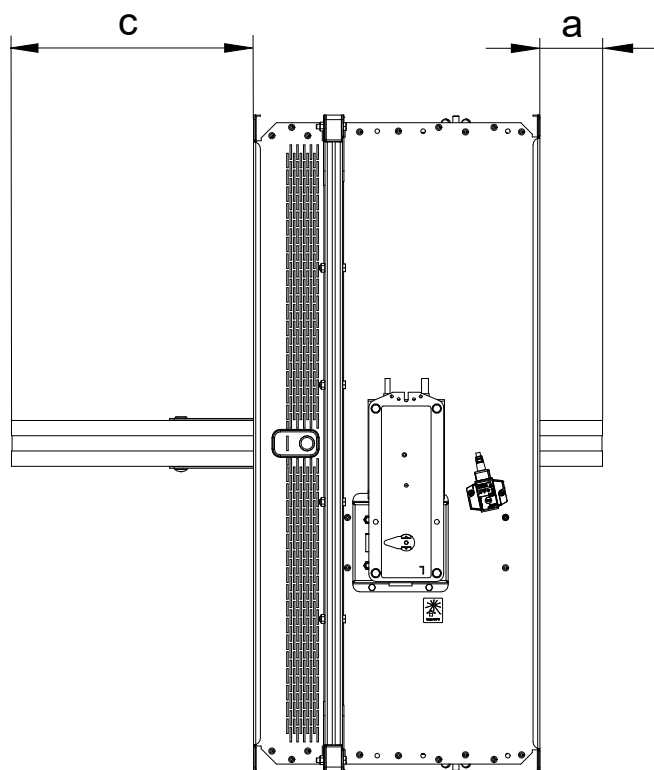

Hodnoty "a" a "c" je nutné respektovat při projekci navazujícího vzduchotechnického potrubí.

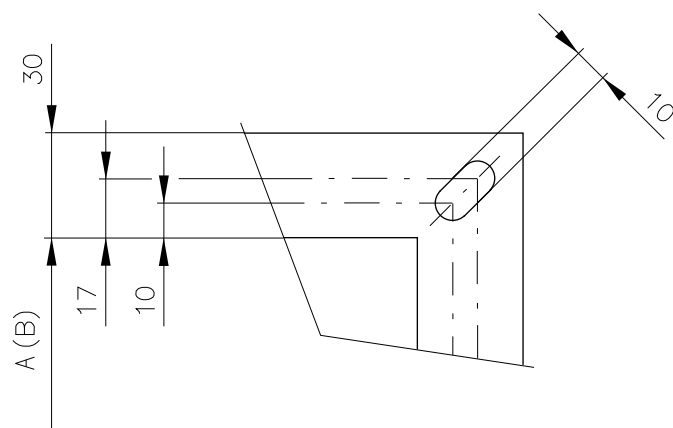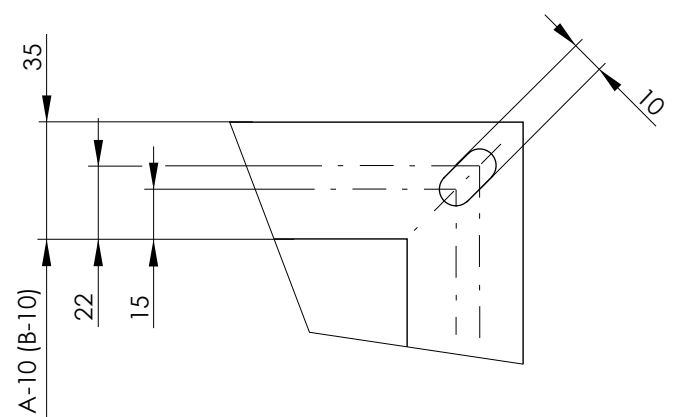Příruba klapky - STRANA OVLÁDÁNÍ**Příruba klapky - STRANA ZABUDOVÁNÍ**

Příruby klapky o šířce 30 mm jsou v rozích opatřeny oválnými otvory

Technické parametry

A x B [mm]	Přesahy listu klatek		Hmotnost		Volná plocha Sef [m²]	Servo	Ruční	A x B [mm]	Přesahy listu klatek		Hmotnost		Volná plocha Sef [m²]	Servo	Ruční					
	a [mm]	c [mm]	Ruční [kg]	Servo [kg]*					a [mm]	c [mm]	Ruční [kg]	Servo [kg]*								
200 x	200	-	17	10,8	10,9	0,0201	BFL	M1	250 x	700	32	267	24,9	25,3	0,1384	BFN	M2			
	225	-	29	11,5	11,6	0,0245				710	37	272	25,1	25,5	0,1406					
	250	-	42	12,0	12,1	0,0289				750	57	292	26,1	26,5	0,1496		M3			
	280	-	57	12,7	12,8	0,0341				800	82	317	27,4	27,8	0,1609					
	300	-	67	13,3	13,4	0,0376			BFL	M1	200	-	17	12,6	12,7	0,0293	BFL	M1		
	315	-	74	13,7	13,8	0,0403					225	-	29	13,4	13,5	0,0357				
	355	-	94	14,8	14,9	0,0473					250	-	42	14,1	14,2	0,0421				
	400	-	117	15,8	15,9	0,0551					280	-	57	14,9	15,0	0,0497				
	450	-	142	17,0	17,1	0,0639					300	-	67	15,6	15,7	0,0548				
	500	-	167	18,1	18,2	0,0726					315	-	74	16,0	16,1	0,0587		M2		
	550	-	192	18,9	19,0	0,0814					355	-	94	17,3	17,4	0,0689				
	560	-	197	19,1	19,2	0,0831					400	-	117	18,6	18,7	0,0803				
	600	-	217	20,0	20,1	0,0901					450	-	142	19,9	20,0	0,0931				
	630	-	232	20,7	20,8	0,0954					280 x	500	-	167	21,2	21,3			0,1058	
	650	7	242	21,1	21,2	0,0989						550	-	192	22,3	22,4			0,1186	
	700	32	267	22,3	22,7	0,1076						560	-	197	22,6	23,0			0,1211	
	710	37	272	22,5	22,9	0,1094						600	-	217	23,7	24,1		0,1313	M2	
	750	57	292	23,4	23,8	0,1164						630	-	232	24,5	24,9		0,1390		
	800	82	317	24,5	24,9	0,1251						650	7	242	25,0	25,4		0,1441		
225 x	200	-	17	11,3	11,4	0,0230	BFL	M1	280 x	700	32	267	26,4	26,8	0,1568	BFN	M3			
	225	-	29	12,1	12,2	0,0280				710	37	272	26,7	27,1	0,1594					
	250	-	42	12,7	12,8	0,0330				750	57	292	27,7	28,1	0,1696		M3			
	280	-	57	13,4	13,5	0,0390				800	82	317	29,1	29,5	0,1823					
	300	-	67	14,1	14,2	0,0430				BFL	M2	200	-	17	12,9	13,0	0,0316	BFL	M1	
	315	-	74	14,4	14,5	0,0460						225	-	29	13,7	13,8	0,0385			
	355	-	94	15,6	15,7	0,0540						250	-	42	14,4	14,5	0,0454			
	400	-	117	16,7	16,8	0,0630						280	-	57	15,3	15,4	0,0536			
	450	-	142	17,9	18,0	0,0730						300	-	67	16,3	16,4	0,0591			
	500	-	167	19,1	19,2	0,0830						315	-	74	16,7	16,8	0,0633		M2	
	550	-	192	20,0	20,1	0,0930						355	-	94	18,0	18,1	0,0743			
	560	-	197	20,2	20,3	0,0950						400	-	117	19,2	19,3	0,0866			
	600	-	217	21,2	21,6	0,1030						450	-	142	20,6	20,7	0,1004			
	630	-	232	21,9	22,3	0,1090			300 x			500	-	167	22,0	22,1	0,1141			
	650	7	242	22,4	22,8	0,1130						550	-	192	22,8	23,2	0,1279			
	700	32	267	23,6	24,0	0,1230						560	-	197	23,1	23,5	0,1306			
	710	37	272	23,8	24,2	0,1250						600	-	217	24,2	24,6	0,1416		M2	
	750	57	292	24,8	25,2	0,1330						630	-	232	25,0	25,4	0,1499			
	800	82	317	26,0	26,4	0,1430						650	7	242	25,5	25,9	0,1554			
250 x	200	-	17	11,9	12,0	0,0259	BFL	M1		315 x	700	32	267	26,8	27,2	0,1691	BFN	M3		
	225	-	29	12,7	12,8	0,0315					710	37	272	27,1	27,5	0,1719				
	250	-	42	13,3	13,4	0,0371					750	57	292	28,2	28,6	0,1829			M3	
	280	-	57	14,1	14,2	0,0439					800	82	317	29,5	29,9	0,1966				
	300	-	67	14,8	14,9	0,0484					BFL	M2	200	-	17	13,2	13,3	0,0334	BFL	M1
	315	-	74	15,1	15,2	0,0518							225	-	29	14,1	14,2	0,0406		
	355	-	94	16,4	16,5	0,0608							250	-	42	14,8	14,9	0,0479		
	400	-	117	17,5	17,6	0,0709							280	-	57	15,7	15,8	0,0566		
	450	-	142	18,8	18,9	0,0821							300	-	67	16,7	16,8	0,0624		
	500	-	167	20,1	20,2	0,0934							315	-	74	17,1	17,2	0,0667		M2
	550	-	192	21,0	21,1	0,1046							355	-	94	18,5	18,6	0,0783		
	560	-	197	21,3	21,4	0,1069							400	-	117	19,7	19,8	0,0914		
	600	-	217	22,3	22,7	0,1159							450	-	142	21,1	21,2	0,1059		
	630	-	232	23,1	23,5	0,1226				500			-	167	22,5	22,6	0,1204			
	650	7	242	23,6	24,0	0,1271				550			-	192	23,4	23,8	0,1349			

Na přání lze vyrobit rozměry po 5 mm.
* U provedení s BKN je nutné přičíst hmotnost 0,5 kg.

A x B [mm]	Přesahy listu klatek		Hmotnost		Volná plocha Sef [m²]	Servo	Ruční	A x B [mm]	Přesahy listu klatek		Hmotnost		Volná plocha Sef [m²]	Servo	Ruční				
	a [mm]	c [mm]	Ruční [kg]	Servo [kg]*					a [mm]	c [mm]	Ruční [kg]	Servo [kg]*							
315 x	600	-	217	24,8	25,2	0,1648	BFN	M2	500	-	167	27,3	27,7	0,1764	BFN	M2			
	630	-	232	25,6	26,0	0,1581			550	-	192	28,5	28,9	0,1976					
	650	7	242	26,1	26,5	0,1639			560	-	197	28,8	29,2	0,2019					
	700	32	267	27,5	27,9	0,1784			600	-	217	30,2	30,6	0,2189					
	710	37	272	27,8	28,2	0,1813			630	-	232	31,2	31,6	0,2316					
	750	57	292	28,9	29,3	0,1929			650	7	242	31,8	32,2	0,2401					
	800	82	317	30,2	30,6	0,2074			700	32	267	33,5	35,6	0,2614					
	200	-	17	14,1	14,2	0,0380			710	37	272	33,8	35,9	0,2656					
355 x	225	-	29	15,0	15,1	0,0462	BFL	M1	750	57	292	35,2	37,3	0,2826	BF	M3			
	250	-	42	15,8	15,9	0,0545			800	82	317	36,8	38,9	0,3039					
	280	-	57	16,7	16,8	0,0644			200	-	17	17,3	17,4	0,0546			BFL	M1	
	300	-	67	17,7	17,8	0,0710			225	-	29	18,4	18,5	0,0665					
	315	-	74	18,2	18,3	0,0759			250	-	42	19,4	19,5	0,0784					
	355	-	94	19,6	19,7	0,0891			280	-	57	20,6	20,7	0,0926					
	400	-	117	21,0	21,1	0,1040			300	-	67	21,6	21,7	0,1021					
	450	-	142	22,4	22,5	0,1205			315	-	74	22,2	22,3	0,1093					
	500	-	167	23,9	24,3	0,1370			355	-	94	23,9	24,0	0,1283		BFN			M2
	550	-	192	24,9	25,3	0,1535			400	-	117	25,5	25,6	0,1496					
	560	-	197	25,2	25,6	0,1568			450	-	142	27,3	27,7	0,1734					
	600	-	217	26,4	26,8	0,1700			500	-	167	29,1	29,5	0,1971					
	630	-	232	27,2	27,6	0,1799			550	-	192	30,7	31,1	0,2209					
	650	7	242	27,8	28,2	0,1865			560	-	197	31,1	31,5	0,2256					
	700	32	267	29,3	29,7	0,2030			600	-	217	32,6	33,0	0,2446					
	710	37	272	29,6	30,0	0,2063			630	-	232	33,7	34,1	0,2589					
750	57	292	30,7	31,1	0,2195	650	7	242	34,4	36,5	0,2684	BF	M3						
800	82	317	32,2	34,3	0,2360	700	32	267	36,3	38,4	0,2921								
200	-	17	15,1	15,2	0,0431	710	37	272	36,6	38,7	0,2969								
225	-	29	16,1	16,2	0,0525	750	57	292	38,1	40,2	0,3159								
250	-	42	16,9	17,0	0,0619	800	82	317	39,9	42,0	0,3396								
280	-	57	17,9	18,0	0,0731	200	-	17	18,4	18,5	0,0604			BFL	M1				
300	-	67	18,9	19,0	0,0806	225	-	29	19,6	19,7	0,0735								
315	-	74	19,4	19,5	0,0863	250	-	42	20,7	20,8	0,0866								
355	-	94	20,9	21,0	0,1013	280	-	57	21,9	22,0	0,1024								
400	-	117	22,4	22,5	0,1181	300	-	67	23,0	23,1	0,1129								
450	-	142	23,9	24,0	0,1369	315	-	74	23,6	23,7	0,1208								
500	-	167	25,5	25,9	0,1556	355	-	94	25,3	25,4	0,1418								
550	-	192	26,6	27,0	0,1744	400	-	117	27,1	27,5	0,1654								
400 x	560	-	197	26,9	27,3	0,1781	BFN	M2	450	-	142	29,0	29,4	0,1916	BFN	M2			
	600	-	217	28,2	28,6	0,1931			500	-	167	31,2	31,6	0,2179					
	630	-	232	29,1	29,5	0,2044			550	-	192	32,6	33,0	0,2441					
	650	7	242	29,7	30,1	0,2119			560	-	197	33,0	33,4	0,2494					
	700	32	267	31,3	31,7	0,2306			600	-	217	34,6	35,0	0,2704					
	710	37	272	31,6	32,0	0,2344			630	-	232	35,8	37,9	0,2861					
	750	57	292	32,8	34,9	0,2494			650	7	242	36,6	38,7	0,2966					
	800	82	317	34,4	36,5	0,2681			700	32	267	38,5	40,6	0,3229					
	200	-	17	16,2	16,3	0,0489			710	37	272	38,9	41,0	0,3281		BF	M3		
	225	-	29	17,3	17,4	0,0595			750	57	292	40,4	42,5	0,3491					
	250	-	42	18,2	18,3	0,0701			800	82	317	42,4	44,5	0,3754					
	280	-	57	19,2	19,3	0,0829			200	-	17	18,7	18,8	0,0615				BFL	M1
	300	-	67	20,3	20,4	0,0914			225	-	29	19,9	20,0	0,0749					
	315	-	74	20,8	20,9	0,0978			250	-	42	20,9	21,0	0,0883					
	355	-	94	22,4	22,5	0,1148			280	-	57	22,2	22,3	0,1043					
	400	-	117	23,9	24,0	0,1339			300	-	67	23,2	23,3	0,1150					
450	-	142	25,6	26,0	0,1551	315	-	74	23,8	23,9	0,1231								

Na přání lze vyrobit rozměry po 5 mm.

* U provedení s BKN je nutné přičíst hmotnost 0,5 kg.

A x B [mm]	Přesahy listu klapek		Hmotnost		Volná plocha Sef [m²]	Servo	Ruční	A x B [mm]	Přesahy listu klapek		Hmotnost		Volná plocha Sef [m²]	Servo	Ruční	
	a [mm]	c [mm]	Ruční [kg]	Servo [kg]*					a [mm]	c [mm]	Ruční [kg]	Servo [kg]*				
560 x	355	-	94	25,6	25,7	0,1445	BFL	M1	280	-	57	24,2	24,3	0,1219	BFL	M1
	400	-	117	27,4	27,8	0,1685	BFN	M2	300	-	67	25,2	25,3	0,1344		
	450	-	142	29,3	29,7	0,1953			315	-	74	25,9	26,0	0,1438		
	500	-	167	31,5	31,9	0,2220			355	-	94	27,8	27,9	0,1688		
	550	-	192	33,0	33,4	0,2488			400	-	117	29,7	30,1	0,1969		
	560	-	197	33,4	33,8	0,2541			450	-	142	31,7	32,1	0,2281	BFN	M2
	600	-	217	35,0	35,4	0,2755			500	-	167	34,1	34,5	0,2594		
	630	-	232	36,2	38,3	0,2916			550	-	192	35,7	36,1	0,2906		
	650	7	242	37,0	39,1	0,3023	560	-	197	36,1	38,2	0,2969				
	700	32	267	38,9	41,0	0,3290	BF	M3	600	-	217	37,8	39,9	0,3219		
	710	37	272	39,3	41,4	0,3344			630	-	232	39,1	41,2	0,3406		
	750	57	292	40,9	43,0	0,3558			650	7	242	39,9	42,0	0,3531	BF	M3
	800	82	317	42,9	45,0	0,3825			700	32	267	42,0	44,1	0,3844		
200	-	17	19,3	19,4	0,0661	BFL	M1	710	37	272	42,4	44,5	0,3906			
225	-	29	20,5	20,6	0,0805			750	57	292	44,1	46,2	0,4156			
250	-	42	21,6	21,7	0,0949			800	82	317	46,2	48,3	0,4469			
280	-	57	22,9	23,0	0,1121			200	-	17	21,5	21,6	0,0776			
300	-	67	23,9	24,0	0,1236	BFN	M2	225	-	29	22,8	22,9	0,0945	BFL	M1	
315	-	74	24,5	24,6	0,1323			250	-	42	24,0	24,1	0,1114			
355	-	94	26,3	26,4	0,1553			280	-	57	25,4	25,5	0,1316			
400	-	117	28,1	28,5	0,1811			300	-	67	26,5	26,6	0,1451			
450	-	142	30,1	30,5	0,2099			315	-	74	27,2	27,3	0,1553	BFN	M2	
500	-	167	32,3	32,7	0,2386			355	-	94	29,2	29,6	0,1823			
550	-	192	33,8	34,2	0,2674			400	-	117	31,2	31,6	0,2126			
560	-	197	34,2	34,6	0,2731			450	-	142	33,3	33,7	0,2464			
600	-	217	35,9	38,0	0,2961			BF	M3	500	-	167	35,8	36,2	0,2801	
630	-	232	37,1	39,2	0,3134					550	-	192	37,5	39,6	0,3139	
650	7	242	37,8	39,9	0,3249					560	-	197	38,0	40,1	0,3206	
700	32	267	39,8	41,9	0,3536					600	-	217	39,7	41,8	0,3476	
710	37	272	40,2	42,3	0,3594	630	-			232	41,1	43,2	0,3679			
750	57	292	41,8	43,9	0,3824	650	7			242	41,9	44,0	0,3814			
800	82	317	43,8	45,9	0,4111	700	32			267	44,1	46,2	0,4151			
200	-	17	20,0	20,1	0,0696	710	37			272	44,6	46,7	0,4219			
225	-	29	21,2	21,3	0,0847	700 x	M4	750	57	292	46,3	48,4	0,4489			
250	-	42	22,3	22,4	0,0998			800	82	317	48,5	50,6	0,4826			
280	-	57	23,6	23,7	0,1180			200	-	17	21,7	21,8	0,0788			
300	-	67	24,7	24,8	0,1301			225	-	29	23,0	23,1	0,0959			
315	-	74	25,3	25,4	0,1392			250	-	42	24,3	24,4	0,1130			
355	-	94	27,2	27,3	0,1634			280	-	57	25,7	25,8	0,1336			
400	-	117	29,0	29,4	0,1906			300	-	67	26,8	26,9	0,1473			
450	-	142	31,1	31,5	0,2208			315	-	74	27,5	27,6	0,1576			
500	-	167	33,4	33,8	0,2511			355	-	94	29,5	29,9	0,1850			
550	-	192	34,9	35,3	0,2813			400	-	117	31,5	31,9	0,2158			
560	-	197	35,4	35,8	0,2874			450	-	142	33,7	34,1	0,2500			
600	-	217	37,0	39,1	0,3116			710 x	M2	500	-	167	36,1	36,5	0,2843	
630	-	232	38,3	40,4	0,3297	550	-			192	37,9	40,0	0,3185			
650	7	242	39,1	41,2	0,3418	560	-			197	38,3	40,4	0,3254			
700	32	267	41,1	43,2	0,3721	600	-			217	40,1	42,2	0,3528			
710	37	272	41,5	43,6	0,3781	630	-			232	41,5	43,6	0,3733			
750	57	292	43,2	45,3	0,4023	650	7			242	42,3	44,4	0,3870			
800	82	317	45,2	47,3	0,4326	700	32			267	44,6	46,7	0,4213			
200	-	17	20,4	20,5	0,0719	710	37			272	45,0	47,1	0,4281			
225	-	29	21,7	21,8	0,0875	BFL	M1	750	57	292	46,8	48,9	0,4555			
250	-	42	22,8	22,9	0,1031			800	82	317	49,0	51,1	0,4898			

Na přání lze vyrobit rozměry po 5 mm.

* U provedení s BKN je nutné přičíst hmotnost 0,5 kg.

A x B [mm]	Přesahy listu klatek		Hmotnost		Volná plocha Sef [m²]	Servo	Ruční	A x B [mm]	Přesahy listu klatek		Hmotnost		Volná plocha Sef [m²]	Servo	Ruční			
	a [mm]	c [mm]	Ruční [kg]	Servo [kg]*					a [mm]	c [mm]	Ruční [kg]	Servo [kg]*						
750 x	200	-	17	22,5	22,6	0,0834	BFL	900 x	710	37	272	53,3	55,4	0,5469	BF	M3		
	225	-	29	24,0	24,1	0,1015			750	57	292	55,4	57,5	0,5819				
	250	-	42	25,2	25,3	0,1196			800	82	317	58,0	60,1	0,6256				
	280	-	57	26,7	26,8	0,1414			200	-	17	28,0	28,1	0,1121	BFL	M2		
	300	-	67	27,9	28,0	0,1559		1000 x	225	-	29	29,7	29,8	0,1365				
	315	-	74	28,5	28,6	0,1668	250		-	42	31,3	31,4	0,1609					
	355	-	94	30,6	31,0	0,1958	280		-	57	33,2	33,3	0,1901					
	400	-	117	32,7	33,1	0,2284	300		-	67	34,4	34,8	0,2096					
	450	-	142	35,0	35,4	0,2646	315		-	74	35,3	35,7	0,2243					
	500	-	167	37,5	37,9	0,3009	355		-	94	37,8	38,2	0,2633	BFN				
	550	-	192	39,4	41,5	0,3371	400		-	117	40,3	40,7	0,3071					
	560	-	197	39,8	41,9	0,3444	450		-	142	43,1	43,5	0,3559					
	600	-	217	41,7	43,8	0,3734	500		-	167	46,2	48,3	0,4046					
	630	-	232	43,1	45,2	0,3951	550		-	192	48,5	50,6	0,4534					
	650	7	242	44,0	46,1	0,4096	560		-	197	49,1	51,2	0,4631					
	700	32	267	46,3	48,4	0,4459	600		-	217	51,4	53,5	0,5021					
	710	37	272	46,8	48,9	0,4531	630		-	232	53,1	55,2	0,5314		BF	M3		
	750	57	292	48,6	50,7	0,4821	650		7	242	54,2	56,3	0,5509					
	800	82	317	50,9	53,0	0,5184	700		32	267	57,0	59,1	0,5996					
800 x	200	-	17	23,6	23,7	0,0891	BFL	1100 x	710	37	272	57,6	59,7	0,6094		M2		
	225	-	29	25,1	25,2	0,1085			750	57	292	59,9	62,0	0,6484				
	250	-	42	26,4	26,5	0,1279			800	82	317	62,7	64,8	0,6971				
	280	-	57	28,0	28,1	0,1511			200	-	17	30,1	30,2	0,1236	BFL			
	300	-	67	29,2	29,3	0,1666	BFN		225	-	29	32,0	32,1	0,1505				
	315	-	74	29,9	30,0	0,1783			250	-	42	33,7	33,8	0,1774				
	355	-	94	32,1	32,5	0,2093			280	-	57	35,8	35,9	0,2096				
	400	-	117	34,2	34,6	0,2441			300	-	67	37,0	37,4	0,2311				
	450	-	142	36,6	37,0	0,2829			315	-	74	38,0	38,4	0,2473	BFN			
	500	-	167	39,2	39,6	0,3216			355	-	94	40,6	41,0	0,2903				
	550	-	192	41,2	43,3	0,3604			400	-	117	43,3	43,7	0,3386				
	560	-	197	41,7	43,8	0,3681			450	-	142	46,4	48,5	0,3924				
	600	-	217	43,6	45,7	0,3991			500	-	167	49,7	51,8	0,4461				
	630	-	232	45,1	47,2	0,4224			550	-	192	52,2	54,3	0,4999				
	650	7	242	46,0	48,1	0,4379	BF		560	-	197	52,8	54,9	0,5106				
	700	32	267	48,4	50,5	0,4766			600	-	217	55,3	57,4	0,5536	BF	M3		
	710	37	272	48,9	51,0	0,4844			630	-	232	57,1	59,2	0,5859				
	750	57	292	50,9	53,0	0,5154			650	7	242	58,3	60,4	0,6074				
	800	82	317	53,3	55,4	0,5541			700	32	267	61,4	63,5	0,6611				
900 x	200	-	17	25,8	25,9	0,1006	BFL	1250 x	710	37	272	62,0	64,1	0,6719				M4
	225	-	29	27,4	27,5	0,1225			750	57	292	64,4	66,5	0,7149				
	250	-	42	28,9	29,0	0,1444			800	82	317	67,5	69,6	0,7686				
	280	-	57	30,6	30,7	0,1706			200	-	17	33,1	33,2	0,1409	BFL			
	300	-	67	31,8	31,9	0,1881	BFN		225	-	29	35,1	35,2	0,1715				
	315	-	74	32,6	33,0	0,2013			250	-	42	37,0	37,4	0,2021				
	355	-	94	34,9	35,3	0,2363			280	-	57	39,3	39,7	0,2389				
	400	-	117	37,2	37,6	0,2756			300	-	67	40,5	40,9	0,2634		BFN		
	450	-	142	39,8	40,2	0,3194			315	-	74	41,5	41,9	0,2818				
	500	-	167	42,7	44,8	0,3631			355	-	94	44,3	44,7	0,3308				
	550	-	192	44,9	47,0	0,4069			400	-	117	47,3	47,7	0,3859				
	560	-	197	45,4	47,5	0,4156			450	-	142	50,5	52,6	0,4471				
	600	-	217	47,5	49,6	0,4506	BF		500	-	167	54,1	56,2	0,5084				
	630	-	232	49,1	51,2	0,4769			550	-	192	56,9	59,0	0,5696	BF		M3	
	650	7	242	50,1	52,2	0,4944			560	-	197	57,5	59,6	0,5819				
	700	32	267	52,7	54,8	0,5381			600	-	217	60,2	62,3	0,6309				

Na přání lze vyrobit rozměry po 5 mm.

* U provedení s BKN je nutné přičíst hmotnost 0,5 kg.

A x B [mm]	Přesahy listu klatek		Hmotnost		Volná plocha Sef [m²]	Servo	Ruční	A x B [mm]	Přesahy listu klatek		Hmotnost		Volná plocha Sef [m²]	Servo	Ruční			
	a [mm]	c [mm]	Ruční [kg]	Servo [kg]*					a [mm]	c [mm]	Ruční [kg]	Servo [kg]*						
1250 x	630	-	232	62,2	64,3	0,6676	BF	M3	1400 x	710	37	272	73,8	75,9	0,8594	BF	M5	
	650	7	242	63,5	65,6	0,6921				750	57	292	76,7	78,8	0,9144			
	700	32	267	66,8	68,9	0,7534				800	82	317	80,3	82,4	0,9831			
	710	37	272	67,4	69,5	0,7656		M4		200	-	17	38,4	38,5	0,1696	BFL	M2	
	750	57	292	70,0	72,1	0,8146				225	-	29	40,8	40,9	0,2065			
	800	82	317	73,3	75,4	0,8759				250	-	42	43,0	43,4	0,2434			
1400 x	200	-	17	36,3	36,4	0,1581	BFL	M2	1500 x	280	-	57	45,6	46,0	0,2876	BFN		M3
	225	-	29	38,5	38,6	0,1925				300	-	67	46,9	47,3	0,3171			
	250	-	42	40,6	41,0	0,2269				315	-	74	48,1	48,5	0,3393			
	280	-	57	43,1	43,5	0,2681				355	-	94	51,3	51,7	0,3983			
	300	-	67	44,4	44,8	0,2956	BFN	M2		400	-	117	54,8	56,9	0,4646	BF	M4	
	315	-	74	45,4	45,8	0,3163				450	-	142	58,5	60,6	0,5384			
	355	-	94	48,5	48,9	0,3713				500	-	167	62,6	64,7	0,6121			
	400	-	117	51,8	53,9	0,4331				550	-	192	65,9	68,0	0,6859			
	450	-	142	55,3	57,4	0,5019	BF	M3		560	-	197	66,7	68,8	0,7006	M5		
	500	-	167	59,2	61,3	0,5706				600	-	217	69,7	71,8	0,7596			
	550	-	192	62,3	64,4	0,6394				630	-	232	72,0	74,1	0,8039			
	560	-	197	63,0	65,1	0,6531				650	7	242	73,5	75,6	0,8334			
	600	-	217	65,9	68,0	0,7081				700	32	267	77,3	79,4	0,9071			
	630	-	232	68,0	70,1	0,7494				710	37	272	78,1	80,2	0,9219			
	650	7	242	69,5	71,6	0,7769				750	57	292	81,1	83,2	0,9809			
	700	32	267	73,1	75,2	0,8456				800	82	317	84,9	87,0	1,0546			

Na přání lze vyrobit rozměry po 5 mm.

* U provedení s BKN je nutné přičíst hmotnost 0,5 kg.


IV. ZABUDOVÁNÍ

Umístění a zabudování


- Požární klapky jsou vhodné pro zabudování v libovolné poloze ve svislých a vodorovných prostupech požárně dělících konstrukcí. Prostupy pro montáž klapky musí být provedeny tak, aby bylo zcela vyloučeno přenášení všech zatížení od požárně dělících konstrukcí na těleso klapky. Navazující vzduchotechnické potrubí musí být zavěšeno nebo podepřeno tak, aby bylo zcela vyloučeno přenášení zatížení od navazujícího potrubí na příruby klapky. Mezera mezi osazenou klapkou a stavební konstrukcí musí být dokonale vyplněna schváleným materiálem v celém jejím objemu.
- Klapka musí být zabudována tak, aby list klapky (v uzavřené poloze) byl umístěn v požárně dělící konstrukci - označeno samolepkou HRANA ZAZDĚNÍ na tělese klapky.
- Není-li toto řešení možné, musí být potrubí mezi požárně dělící konstrukcí a listem klapky chráněné dle certifikovaného způsobu zabudování → viz strany 23 až 24
- Do doby zazdění a provedení omítky je nutné zakrytím chránit ovládací mechanismus před poškozením a znečištěním. Těleso klapky se nesmí při zazdívání deformovat. Po zabudování klapky nesmí list klapky při otevírání, resp. zavírání drhnout o těleso klapky.
- Vzdálenost mezi požární klapkou a konstrukcí (stěnou, stropem) musí být minimálně 75 mm dle EN 1366-2. Jestliže mají být zabudovány dvě nebo více klapky v jedné požárně dělící konstrukci, musí být vzdálenost mezi sousedními klapkami minimálně 200 mm dle EN 1366-2.

Minimální vzdálenost mezi požárními klapkami a konstrukcí


- minimální vzdálenost 200 mm mezi klapkami, podle EN 1366-2
- minimální vzdálenost 75 mm mezi klapkou a konstrukcí (stěna/strop), podle EN 1366-2
- doporučená minimální vzdálenost 150 mm nutná pro přístup k servopohonu
- doporučená minimální vzdálenost 250 mm nutná pro přístup k ručnímu ovládání

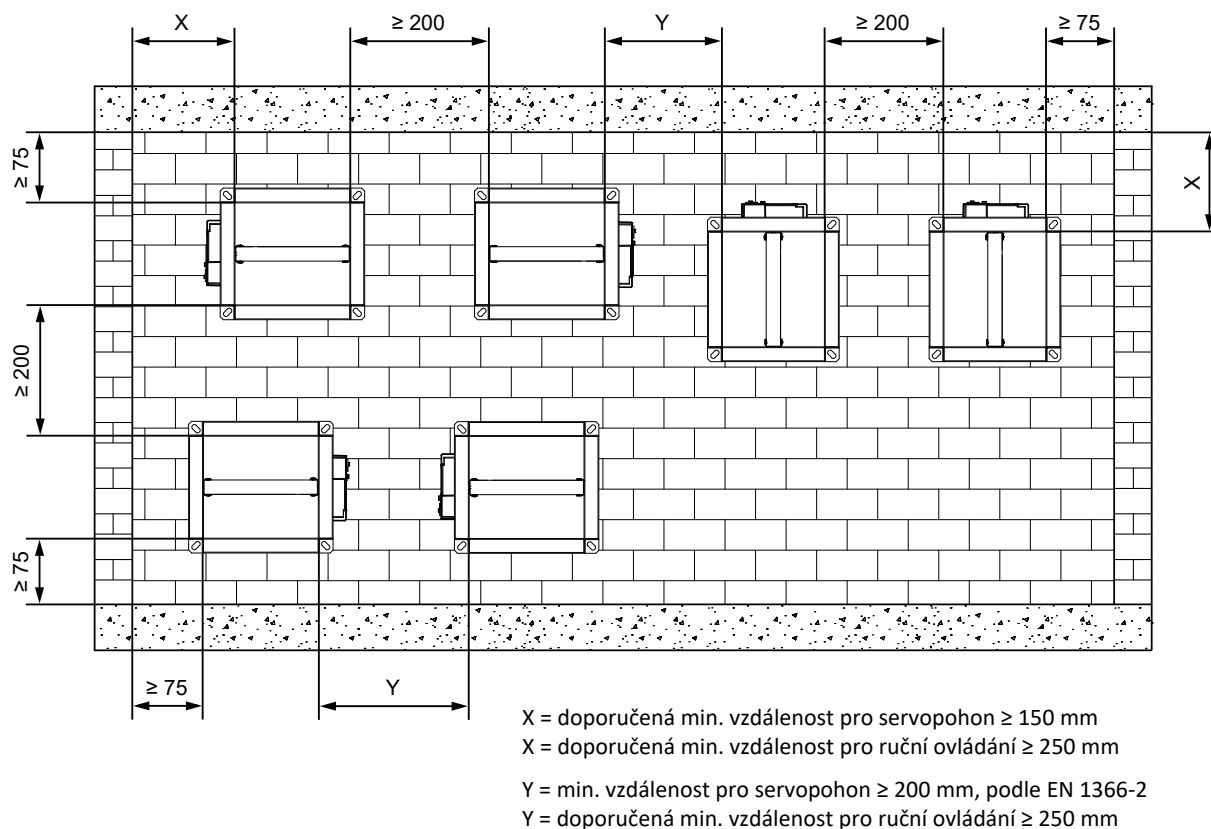

Hrana zazdění

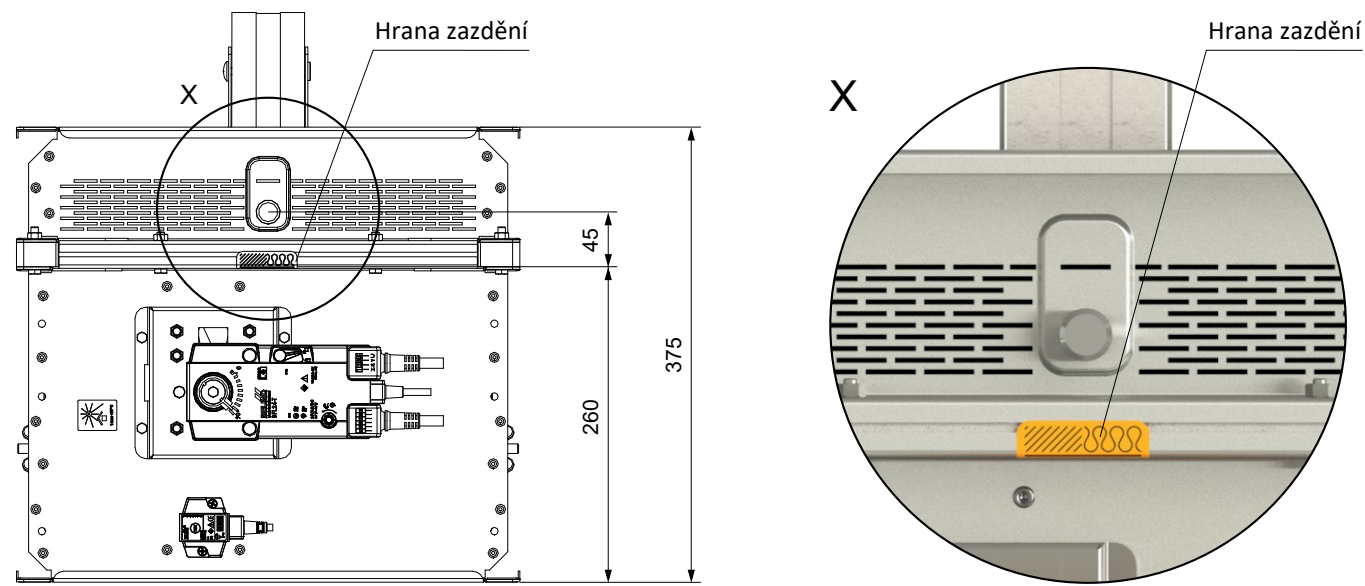

Rozměry instalačního otvoru

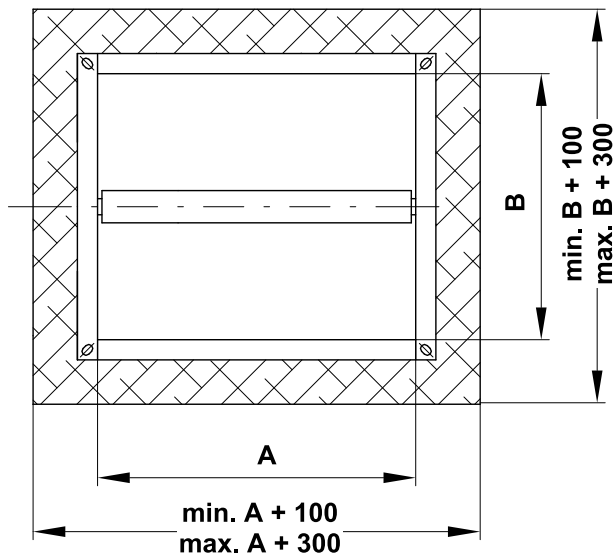

Přehled způsobů zabudování


Zabudování	stěna/strop min. tloušťka [mm]	Způsob zabudování	Požární odolnost	Strana
V tuhé stěnové konstrukci	150	Sádra nebo malta	EI 180 ($v_e \leftrightarrow o$) S - 500 Pa	23
V tuhé stropní konstrukci	150	Sádra nebo malta	EI 180 ($h_o \leftrightarrow o$) S - 500 Pa	24

Zabudování v tuhé stěnové konstrukci

V tuhé stěnové konstrukci - sádra nebo malta

EI 180 ($v_e i \leftrightarrow o$) S - 500 Pa

- Pro připojení navazujícího potrubí → viz strana 28

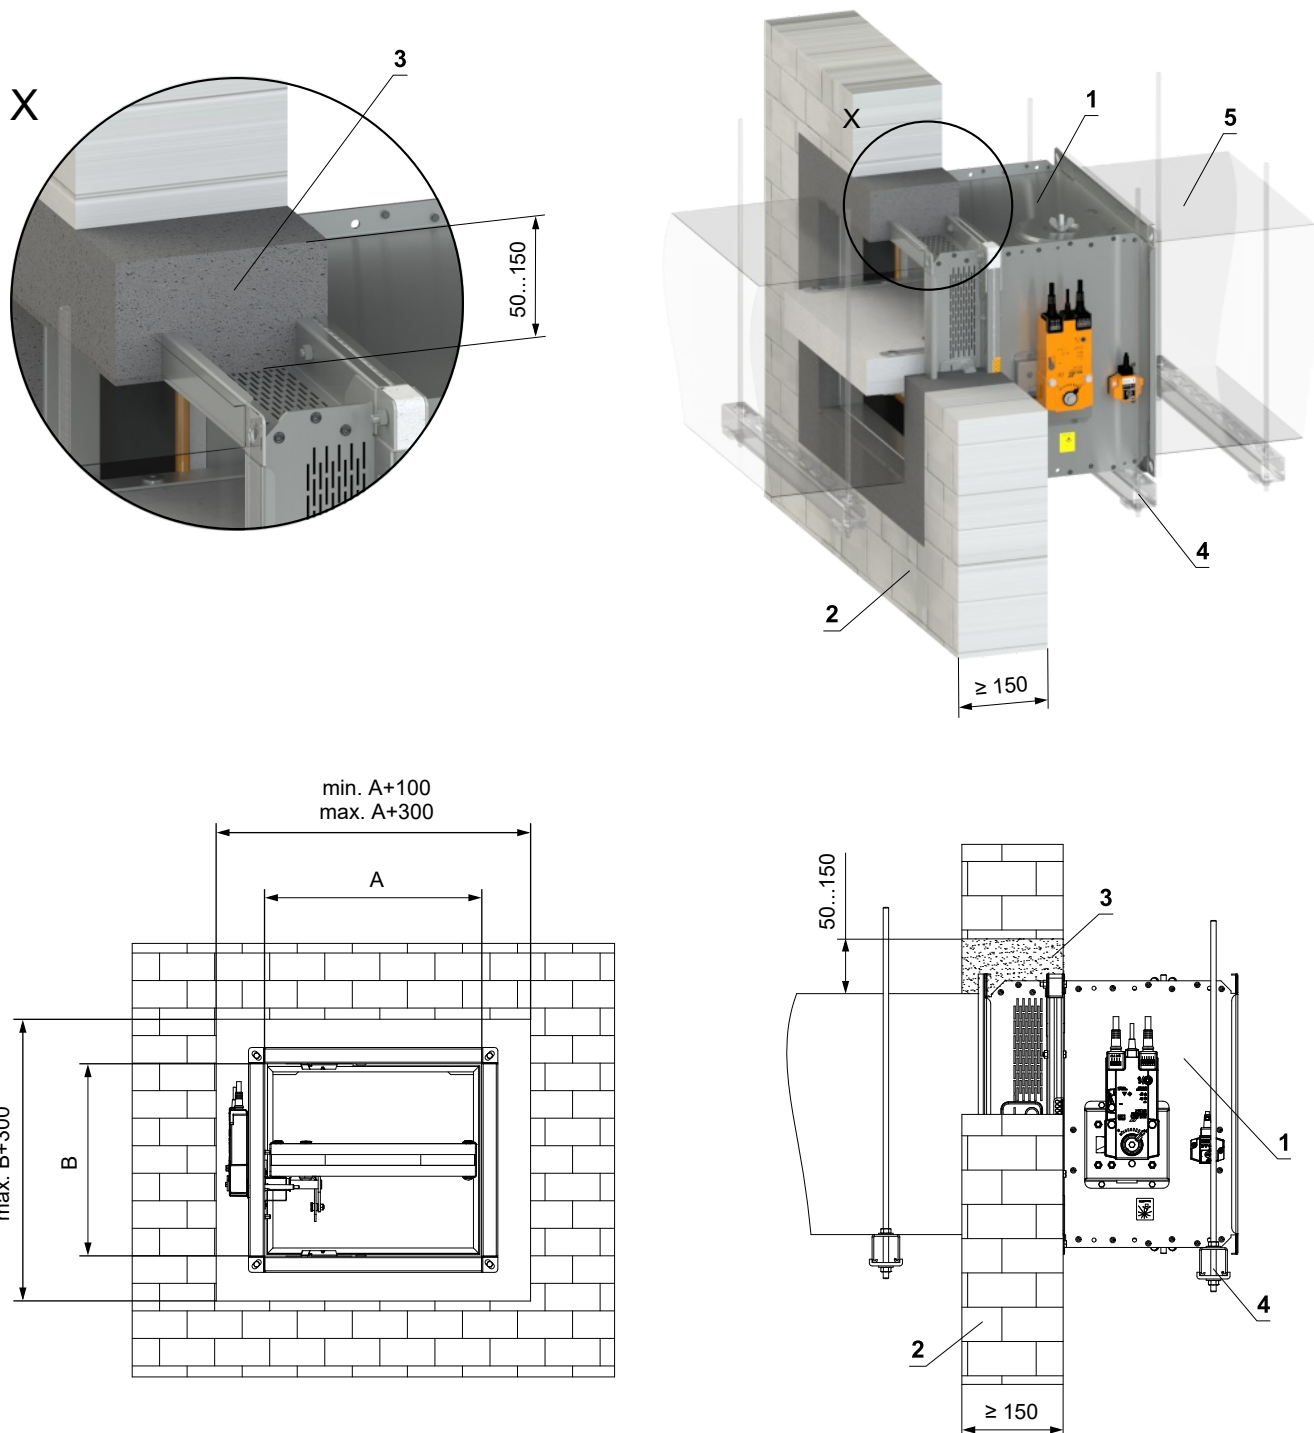





- 1 FDMQ 180
- 2 Tuhá stěnová konstrukce
- 3 Sádra nebo malta
- 4 Upevňovací profil se závitovou tyčí → viz strany 25 až 27
- 5 Potrubí

Zabudování v tuhé stropní konstrukci

V tuhé stropní konstrukci - sádra nebo malta

El 180 ($h_o \leftrightarrow o$) S - 500 Pa

- Pro připojení navazujícího potrubí → viz strana 28

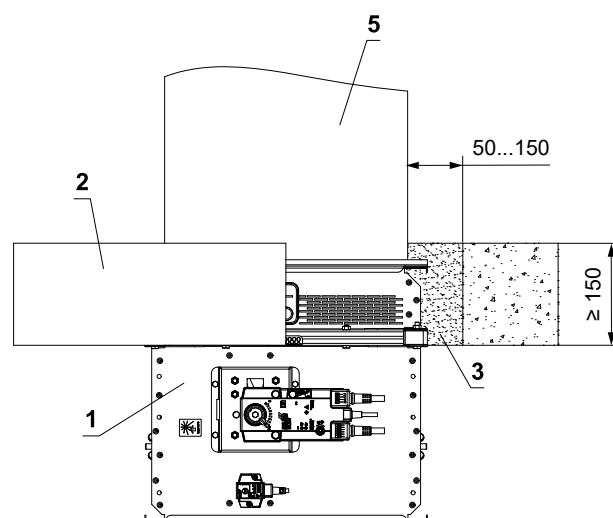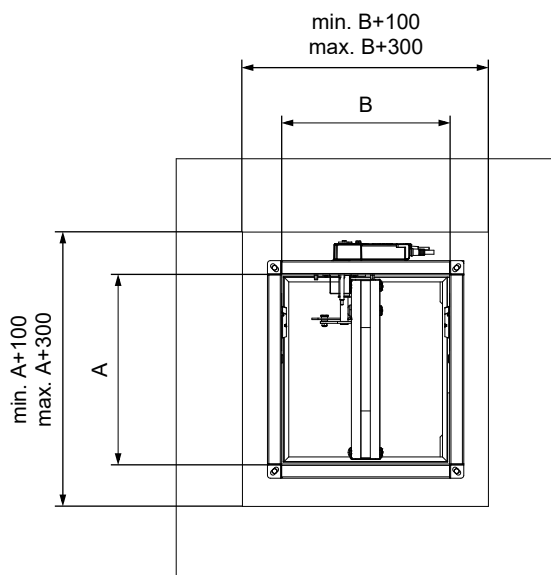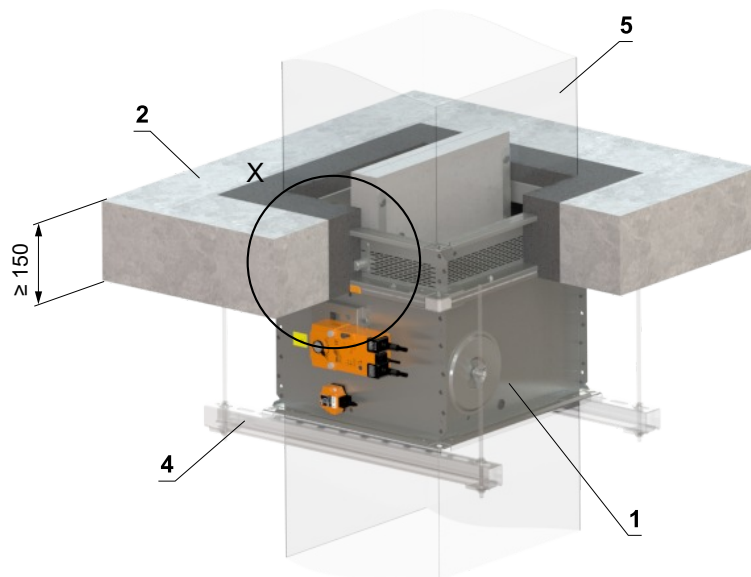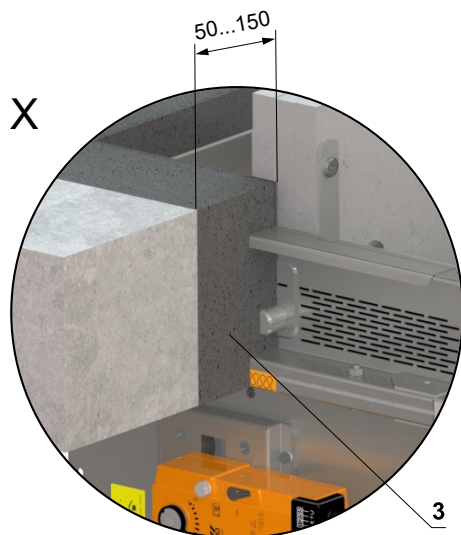


- 1 FDMQ 180
- 2 Tuhá stropní konstrukce
- 3 Sádra nebo malta
- 4 Upevňovací profil se závitovou tyčí → viz strany 25 až 27
- 5 Potrubí

V. ZAVĚŠENÍ KLAPEK



Uchycení do stropu

- Klapky musí být zavěšeny pomocí závitových tyčí a montážních profilů. Jejich dimenzování závisí na hmotnosti klapky.
- Klapky a potrubí musí být zavěšeny samostatně.
- Připojené potrubí musí být zavěšeno tak, aby byl zcela vyloučen přenos všech zatížení z navazujícího vzducho-technického potrubí na těleso klapky. Sousední potrubí musí být zavěšeno nebo podepřeno podle požadavků dodavatelů potrubí.
- Závitové tyče delší než 1,5 m musí být chráněny proti-požární izolací.

Příklady kotvení do stropní konstrukce Řiďte se pokyny montážního specialisty nebo instalační firmy

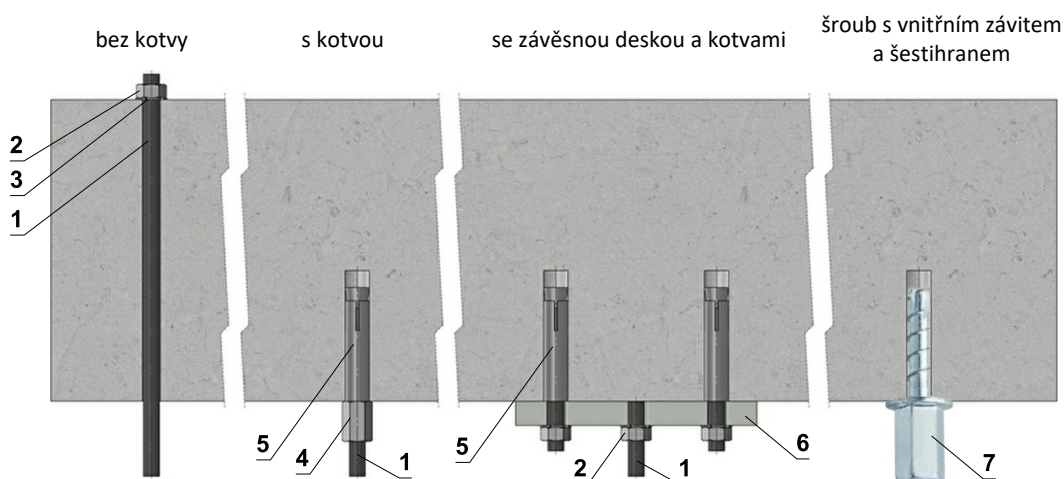

Závěsné desky

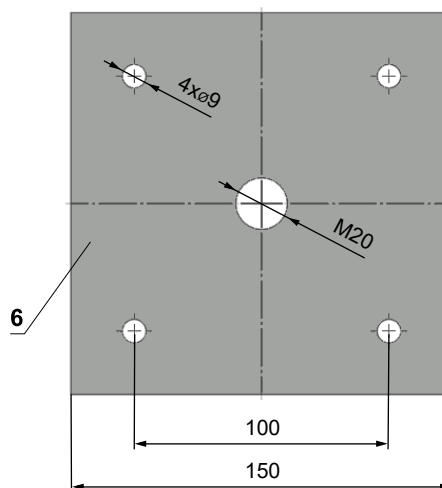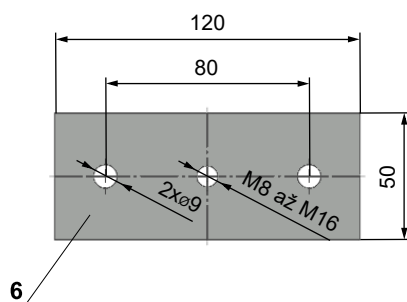



- V případě pochybností se vždy poraďte s odborníkem na kotvení, jako je Halfen nebo Hilti.

Přípustné zatížení závitových tyčí při požadované požární odolnosti 120 min. < t ≤ 240 min.

Rozměr	As [mm²]	Hmotnost [kg]	
		pro 1 kus	pro 1 pár
M8	36,6	11	22
M10	58	17,5	35
M12	84,3	26	52
M16	157	48	96
M18	192	58,5	117
M20	245	75	150

- 1 Závitová tyč M8 - M20
- 2 Matice M8 - M20
- 3 Podložka pro M8 - M20
- 4 Spojka závitových tyčí M8 - M20
- 5 Kotva
- 6 Závěsná deska - min. tloušťka 10 mm
- 7 Vrut do betonu testovaný na požární odolnost R30-R90, max. tah do 0,75 kN (délka 35 mm)




Příklad umístění montážních profilů HILTI

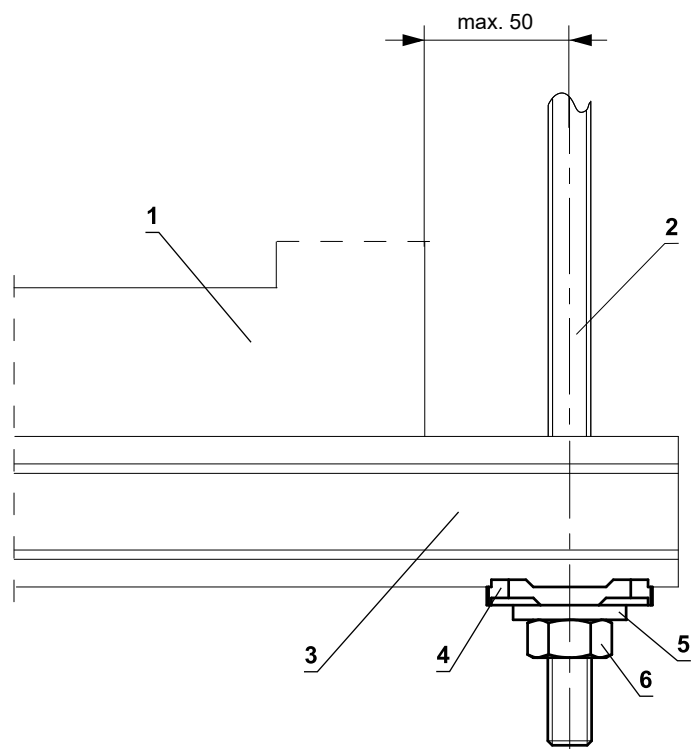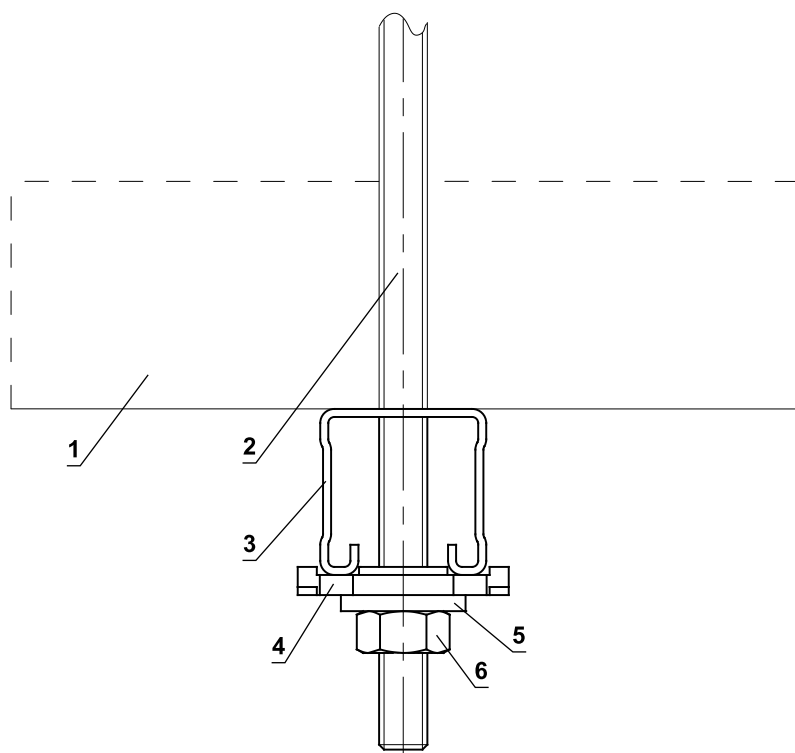




- 1 FDMQ 180
- 2 Závitová tyč M8 - M12
- 3 Podpěra HILTI MQ-41 nebo MQ-41/3
- 4 Vrtaná deska HILTI MQZ-L
- 5 Podložka pro M8 - M12
- 6 Matice M8 - M12

Příklad upevnění FDMQ 180

V tuhé stěnové konstrukci

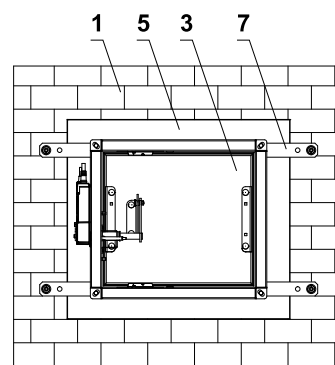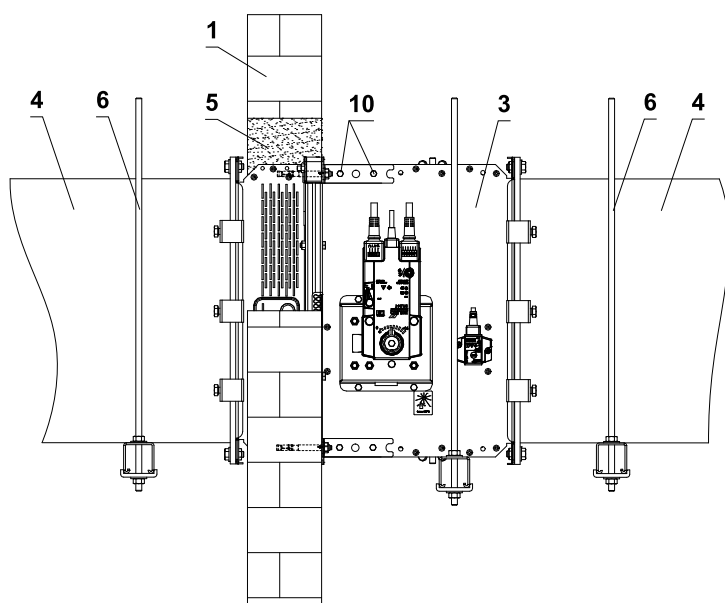



V tuhé stropní konstrukci

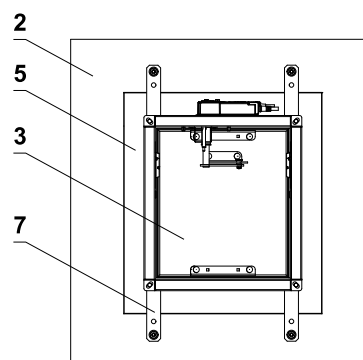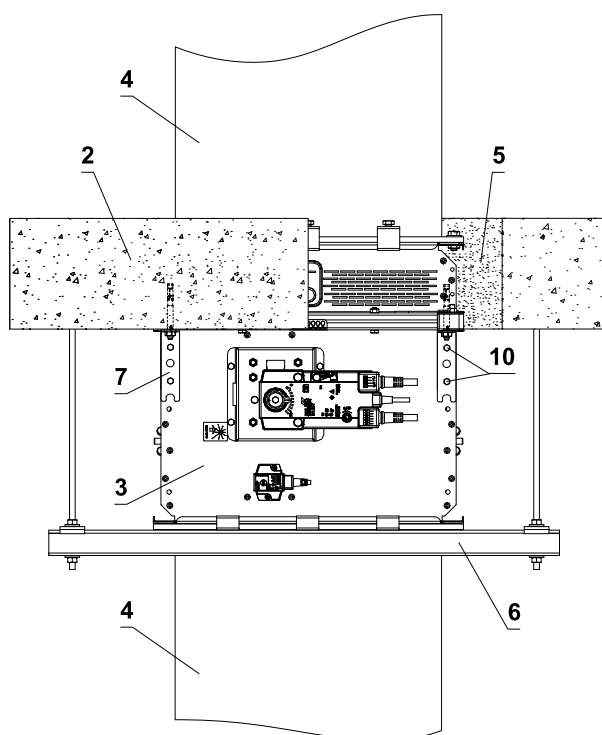


- 1 Tuhá stěnová konstrukce
- 2 Tuhá stropní konstrukce
- 3 FDMQ 180
- 4 Potrubí
- 5 Sádra nebo malta
- 6 Upevňovací profil se závitovou tyčí → viz strana 26
- 7 Upevňovací prvek/ocelový držák pro upevnění klapky na stěnu (volitelné příslušenství MANDÍK, a.s. nebo plech min. tloušťka 2 mm a min. šířka 60 mm)
- 8 Matice M8 s kotvou
- 9 Instalační otvory
- 10 Sestava šroubu M6 (šroub M6x10, matice M6)

- Způsob uchycení musí splňovat minimální požadavky na uchycení a připojení potrubí v souladu s národními předpisy. Prvky mohou být také zavěšeny shora nebo podepřeny zdola nebo upevněny ze strany.

Příklad napojení na potrubí

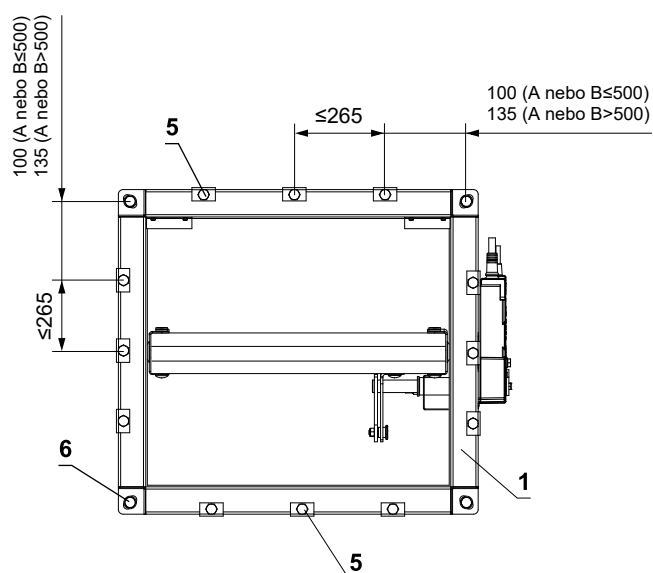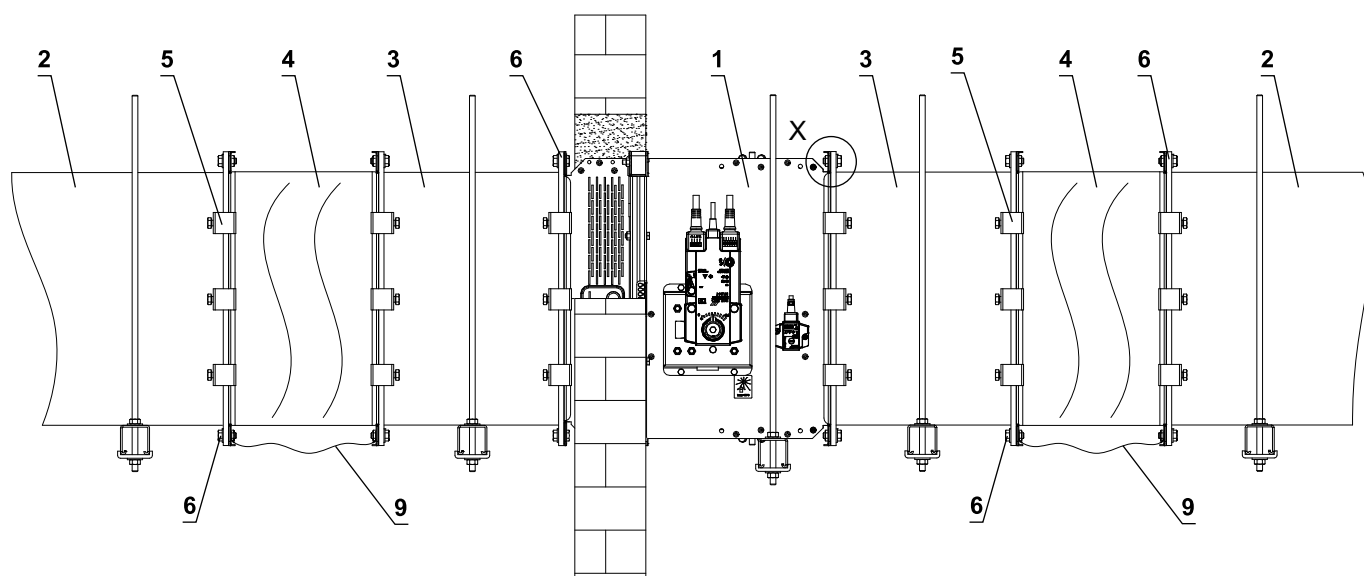

Elektricky vodivé spojení

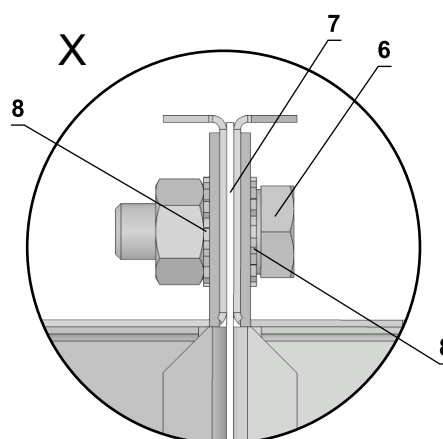

* minimálně jeden spoj musí být elektricky vodivý

- 1 FDMQ 180
- 2 Potrubí
- 3 Nástavec (pokud je potřeba)
- 4 Tlumící vložka
- 5 Ocelová svorka min. šroub M8
- 6 Sestava šroubu M8 (šroub M8x20 mm, 2 ks velká podložka M8, matice M8) *
- 7 Těsnění
- 8 Vějířová podložka M8
- 9 Vodič ochranného pospojování

VI. TECHNICKÉ ÚDAJE


Tlakové ztráty

Určení tlakové ztráty výpočtem

$$\Delta p = \xi \cdot \rho \cdot \frac{w^2}{2}$$

Δp	[Pa]	tlaková ztráta
w	[m/s]	rychlost proudění vzduchu ve jmenovitém průřezu klapky
ρ	[kg/m ³]	hustota vzduchu
ξ	[-]	součinitel místní tlakové ztráty pro jmenovitý průřez klapky → viz strana 30

Určení tlakové ztráty z diagramu pro hustotu vzduchu $\rho = 1,2 \text{ kg/m}^3$

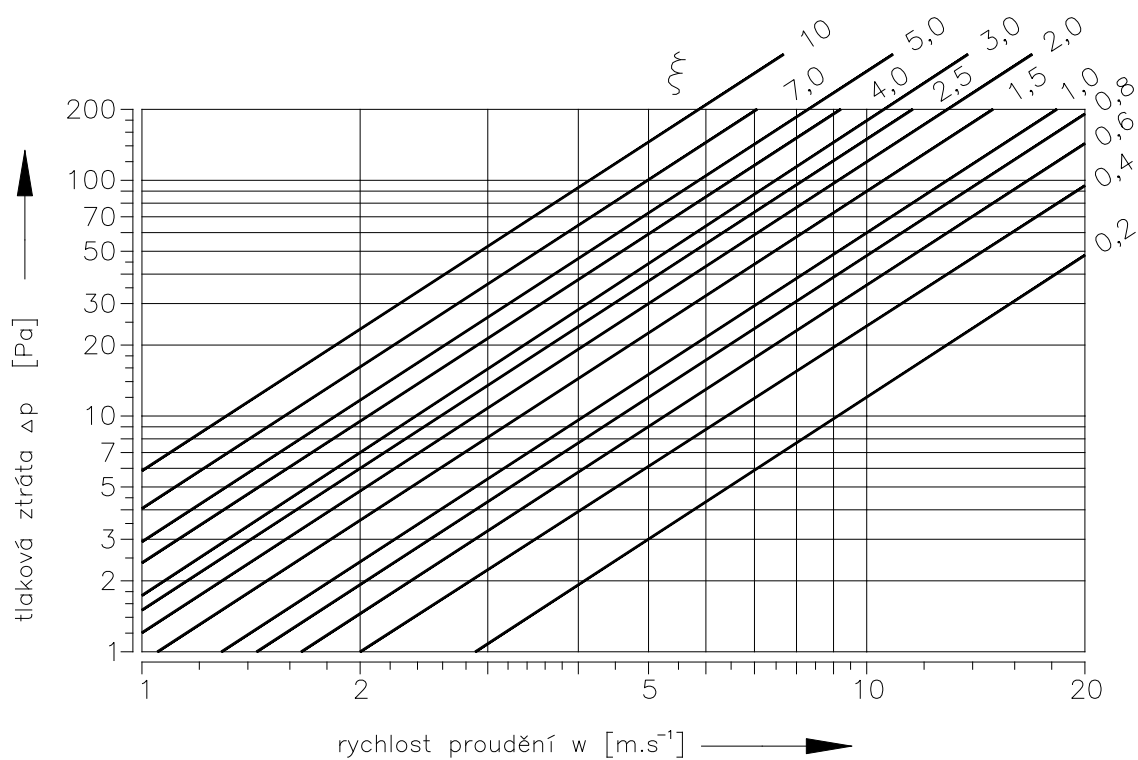

Součinitel místní tlakové ztráty

	A												
B	200	225	250	280	300	315	355	400	450	500	550	560	600
200	2,035	1,953	1,878	1,775	1,714	1,634	1,565	1,508	1,459	1,419	1,401	1,385	1,363
225	1,516	1,374	1,347	1,310	1,270	1,225	1,165	1,106	1,088	1,053	1,023	1,011	1,003
250	1,218	1,174	1,134	1,071	1,014	0,976	0,932	0,899	0,869	0,846	0,831	0,823	0,816
280	1,107	1,061	1,024	0,974	0,914	0,863	0,805	0,779	0,757	0,744	0,735	0,718	0,712
300	0,981	0,943	0,901	0,848	0,798	0,742	0,710	0,695	0,658	0,649	0,643	0,639	0,624
315	0,815	0,788	0,755	0,716	0,673	0,647	0,619	0,594	0,574	0,559	0,548	0,543	0,536
355	0,686	0,655	0,629	0,598	0,568	0,545	0,519	0,500	0,482	0,468	0,460	0,456	0,451
400	0,590	0,563	0,542	0,512	0,493	0,467	0,447	0,428	0,414	0,402	0,395	0,390	0,387
450	0,517	0,496	0,477	0,454	0,427	0,408	0,391	0,375	0,362	0,350	0,348	0,342	0,337
500	0,465	0,447	0,433	0,405	0,387	0,367	0,350	0,336	0,325	0,315	0,312	0,308	0,302
550	0,440	0,422	0,407	0,383	0,359	0,341	0,331	0,313	0,301	0,299	0,290	0,287	0,284
560	0,421	0,406	0,387	0,364	0,349	0,331	0,316	0,303	0,293	0,285	0,281	0,277	0,275
600	0,399	0,382	0,369	0,346	0,328	0,313	0,300	0,292	0,281	0,269	0,263	0,254	0,251
630	0,384	0,370	0,356	0,334	0,317	0,302	0,288	0,277	0,267	0,259	0,246	0,251	0,249
650	0,369	0,354	0,341	0,321	0,308	0,294	0,276	0,266	0,259	0,249	0,237	0,241	0,238
700	0,359	0,344	0,332	0,316	0,299	0,284	0,271	0,258	0,252	0,242	0,229	0,228	0,226
710	0,354	0,340	0,326	0,310	0,294	0,277	0,265	0,255	0,245	0,238	0,226	0,226	0,224
750	0,340	0,331	0,318	0,295	0,279	0,267	0,254	0,245	0,237	0,229	0,226	0,222	0,218
800	0,329	0,318	0,305	0,290	0,272	0,258	0,246	0,236	0,227	0,221	0,217	0,215	0,211

	A											
B	630	650	700	710	750	800	900	1000	1100	1250	1400	1500
200	1,352	1,337	1,327	1,323	1,311	1,298	1,276	1,260	1,244	1,229	1,218	1,210
225	0,989	0,965	0,956	0,946	0,938	0,930	0,913	0,901	0,889	0,870	0,854	0,849
250	0,803	0,793	0,792	0,786	0,779	0,771	0,757	0,748	0,738	0,729	0,722	0,718
280	0,709	0,682	0,676	0,670	0,664	0,655	0,647	0,637	0,622	0,607	0,597	0,586
300	0,607	0,602	0,601	0,600	0,593	0,583	0,573	0,556	0,544	0,536	0,534	0,526
315	0,530	0,523	0,521	0,519	0,512	0,508	0,500	0,493	0,487	0,481	0,475	0,473
355	0,445	0,438	0,436	0,435	0,429	0,427	0,419	0,413	0,407	0,403	0,398	0,396
400	0,381	0,374	0,373	0,372	0,368	0,365	0,357	0,353	0,348	0,345	0,342	0,338
450	0,333	0,328	0,327	0,326	0,323	0,318	0,313	0,309	0,305	0,302	0,297	0,296
500	0,299	0,298	0,294	0,292	0,289	0,287	0,281	0,277	0,274	0,270	0,268	0,266
550	0,281	0,275	0,270	0,268	0,265	0,264	0,259	0,256	0,252	0,247	0,244	0,243
560	0,270	0,267	0,266	0,264	0,261	0,258	0,254	0,250	0,247	0,243	0,241	0,240
600	0,250	0,248	0,247	0,246	0,242	0,237	0,235	0,231	0,228	0,224	0,222	0,220
630	0,246	0,243	0,242	0,241	0,238	0,234	0,231	0,228	0,225	0,221	0,219	0,217
650	0,235	0,233	0,230	0,229	0,227	0,224	0,218	0,215	0,213	0,208	0,205	0,203
700	0,226	0,225	0,224	0,222	0,220	0,217	0,214	0,211	0,209	0,206	0,203	0,200
710	0,224	0,223	0,222	0,220	0,218	0,216	0,212	0,208	0,206	0,203	0,201	0,199
750	0,214	0,212	0,211	0,210	0,209	0,207	0,203	0,198	0,195	0,193	0,191	0,189
800	0,209	0,207	0,206	0,205	0,203	0,200	0,197	0,193	0,191	0,188	0,187	0,186

Akustické hodnoty

Hladina akustického výkonu korigovaná filtrem A

$$L_{WA} = L_{W1} + 10 \log(S) + K_A$$

L_{WA}	[dB(A)]	hladina akustického výkonu korigovaná filtrem A
L_{W1}	[dB]	hladina akustického výkonu L_{W1} vztažená na průřez 1 m ²
S	[m ²]	jmenovitý průřez klapky
K_A	[dB]	korekce na váhový filtr A

Hladina akustického výkonu v oktaóvových pásmech

$$L_{Woct} = L_{W1} + 10 \log(S) + L_{rel}$$

L_{Woct}	[dB]	spektrum hladiny akustického výkonu v oktaóvovém pásmu
L_{W1}	[dB]	hladina akustického výkonu L_{W1} vztažená na průřez 1 m ²
S	[m ²]	jmenovitý průřez klapky
L_{rel}	[dB]	relativní hladina vyjadřující tvar spektra

Tabulky akustických hodnot

Hladina akustického výkonu L_{W1} [dB] vztažená na průřez 1 m²

	$\xi [-]$																
w [m/s]	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1	1,5	2	2,5	3	4	5	8	10
2	15,5	18,7	20,9	22,6	24	25,2	26,3	27,2	28	31,2	33,4	35,1	36,5	38,8	40,5	44,2	45,9
3	26,1	29,2	31,5	33,2	34,6	35,8	36,9	37,8	38,6	41,7	44	45,7	47,1	49,4	51,1	54,7	56,5
4	33,6	36,7	39	40,7	42,1	43,3	44,3	45,3	46,1	49,2	51,5	53,2	54,6	56,9	58,6	62,2	64
5	39,4	42,5	44,8	46,5	47,9	49,1	50,2	51,1	51,9	55	57,3	59	60,4	62,7	64,4	68	69,8
6	44,1	47,3	49,5	51,3	52,7	53,9	54,9	55,8	56,6	59,8	62	63,8	65,2	67,4	69,2	72,8	74,5
7	48,2	51,3	53,5	55,3	56,7	57,9	58,9	59,8	60,7	63,8	66,1	67,8	69,2	71,4	73,2	76,8	78,6
8	51,6	54,8	57	58,8	60,2	61,4	62,4	63,3	64,1	67,3	69,5	71,3	72,7	74,9	76,7	80,3	82
9	54,7	57,9	60,1	61,8	63,2	64,4	65,5	66,4	67,2	70,4	72,6	74,3	75,7	78	79,7	83,4	85,1
10	57,4	60,6	62,8	64,6	66	67,2	68,2	69,1	70	73,1	75,3	77,1	78,5	80,7	82,5	86,1	87,9
11	59,9	63,1	65,3	67,1	68,5	69,7	70,7	71,6	72,4	75,6	77,8	79,6	81	83,2	85	88,6	90,3
12	62,2	65,4	67,6	69,3	70,7	71,9	73	73,9	74,7	77,9	80,1	81,8	83,2	85,5	87,2	90,9	92,6

Korekce na váhový filtr A

w [m/s]	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
K_A [dB]	-15	-11,8	-9,8	-8,4	-7,3	-6,4	-5,7	-5	-4,5	-4	-3,6

Relativní hladina vyjadřující tvar spektra L_{rel}

	f [Hz]							
w [m/s]	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
2	-4,5	-6,9	-10,9	-16,7	-24,1	-33,2	-43,9	-56,4
3	-3,9	-5,3	-8,4	-13,1	-19,5	-27,6	-37,4	-48,9
4	-3,9	-4,5	-6,9	-10,9	-16,7	-24,1	-33,2	-43,9
5	-4	-4,1	-5,9	-9,4	-14,6	-21,5	-30,0	-40,3
6	-4,2	-3,9	-5,3	-8,4	-13,1	-19,5	-27,6	-37,4
7	-4,5	-3,9	-4,9	-7,5	-11,9	-17,9	-25,7	-35,1
8	-4,9	-3,9	-4,5	-6,9	-10,9	-16,7	-24,1	-33,2
9	-5,2	-3,9	-4,3	-6,4	-10,1	-15,6	-22,7	-31,5
10	-5,5	-4	-4,1	-5,9	-9,4	-14,6	-21,5	-30
11	-5,9	-4,1	-4	-5,6	-8,9	-13,8	-20,4	-28,8
12	-6,2	-4,3	-3,9	-5,3	-8,4	-13,1	-19,5	-27,6

VII. MATERIÁL, POVRCHOVÁ ÚPRAVA

- Tělesa klapek jsou běžně dodávána v provedení z pozinkovaného plechu bez další povrchové úpravy.
- Listy klapek jsou vyrobeny z bezazbestových požárně odolných desek z minerálních vláken.
- Ruční ovládání má kryt z mechanicky odolného a stálého plastu a zbytek dílů je galvanicky pozinkovaný bez dalších povrchových úprav.
- Tepelné tavné pojistky jsou vyrobeny z mosazného plechu o tloušťce 0,5 mm.
- Spojovací materiál je galvanicky pozinkován.
- Dle požadavku odběratele lze dodat klapku z nerezového materiálu.

Specifikace nerezového provedení:

- třída A2 – potravinářský nerez (AISI 304 – ČSN 17240)
- třída A4 – chemický nerez (AISI 316, 316L – ČSN 17346, 17349)

Z daného nerezového materiálu je vše, co se nachází nebo vstupuje do vnitřního prostoru klapky, díly nacházející se vně tělesa klapky jsou standardně z pozinkového materiálu (spojovací materiál uchycení servopohonu nebo ručního ovládání, díly ručního ovládání kromě bodu 4), díly rámu.

Nerezové jsou tyto součásti vždy včetně spojovacího materiálu:

- 1) Těleso klapky a jeho díly s ním pevně spojené
- 2) Držáky listu včetně čepů, kovové díly listu
- 3) Ovládací díly ve vnitřním prostoru klapky (L-profil, čep s pákou, táhlo, spojovací materiál)
- 4) Díly ručního ovládání vstupující do vnitřního prostoru klapky (dolní plech, držák pojistky „1“, táhlo pojistky, držák pojistky „2“, pružina pojistky, dorazový kolík Ø8, čep)
- 5) Kryt revizního otvoru včetně těrmenu a spojovacího materiálu (je-li součástí krytu)
- 6) Ložisko pro přenos momentu z páky s čepem na L-profil listu (z materiálu AISI 440C)

List klapky je vyroben z desek z homogenního materiálu Promatect-H, které jsou z vnější strany spojeny pozinkovanými "U" sponami a zatmeleny lepidlem Promat K84.

Tavná tepelná pojistka je shodná pro všechny materiálové provedení klapek. Dle přání zákazníka lze osadit tavnou pojistku z nerezového plechu mat. A4.

Termoelektrické spouštěcí zařízení BAT je upraveno pro nerezové provedení klapek; standardní pozinkované šrouby jsou nahrazeny nerezovými šrouby M4 odpovídající třídy. Těleso klapky má nýťovací matice M4 z nerezové oceli.

Plastové, pryžové a silikonové díly, tmely, napěňovací pásy, těsnění ze sklokeramických materiálů, pouzdra mosazná uložení listu, servopohony, koncové spínače jsou shodné pro všechny materiálové provedení klapek.

Některé typy spojovacích materiálů a dílů jsou k dispozici jen z jednoho typu nerez, tento typ bude použit ve všech nerezových provedeních.

List klapky pro chemické provedení (třída A4) je vždy opatřen nátěrem proti působení chemie Promat SR.

Jiné požadavky na provedení jsou brány jako atypické a budou řešeny individuálně dle požadavku zákazníka.

VIII. BALENÍ, DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ, ZÁRUKA

Logistické údaje

- Klapky jsou dodávány na paletách. Klapky jsou standardně zabaleny do plastové fólie pro ochranu při přepravě a nesmí se používat k dlouhodobému skladování. Změny teploty během přepravy mohou způsobit kondenzaci vody uvnitř obalu a tím způsobit korozi materiálů použitých v klapce (např. bílá koroze na pozinkovaných předmětech nebo plíseň na křemičitanu vápenatém). Proto je nutné ihned po vyložení odstranit přepravní obal, aby mohl kolem výrobku cirkulovat vzduch.
- Klapky musí být skladovány v čistém, suchém, dobře větraném a bezprašném prostředí mimo přímé sluneční záření. Zajistěte ochranu proti vlhkosti a extrémním teplotám (minimální teplota +5°C). Klapky musí být před montáží chráněny proti mechanickému a náhodnému poškození.
- Další požadovaný systém balení by měl být schválen a odsouhlasen výrobcem. Obalový materiál není vratný, pokud je požadován a použit jiný obalový systém (materiál), není zahrnutý do konečné ceny klapky.
- Klapky jsou přepravovány nákladními vozy bez přímého vlivu počasí, nesmí docházet k otřesům a okolní teplota nesmí překročit +50°C. Klapky musí být při přepravě a manipulaci chráněny proti nárazu. Během přepravy musí být list klapky v poloze "ZAVŘENO".
- Klapky musí být skladovány v krytých objektech v prostředí bez agresivních par, plynů a prachu. Vnitřní teplota musí být v rozmezí -30°C až +50°C a maximální relativní vlhkost 95%.

Záruka

- Výrobce poskytuje na klapky záruku 24 měsíců od data expedice.
- Záruka na požární klapky FDMQ 180 poskytovaná výrobcem zcela zaniká po jakékoli neodborné manipulaci neproškolenými pracovníky se spouštěcím, uzavíracím a ovládacím zařízením, při demontáži elektrických prvků, tj. koncových spínačů, ručního ovládaní, servopohonů, komunikačních a napájecích zařízení a termoelektrických spouštěcích zařízení.
- Záruka též zaniká při použití klapky pro jiné účely, zařízení a pracovní podmínky než připouští tyto technické podmínky nebo po mechanickém poškození při manipulaci.
- Při poškození klapky dopravou je nutné sepsat při převězení protokol s dopravcem pro možnost pozdější reklamace.

IX. MONTÁŽ, OBSLUHA A ÚDRŽBA

- Montáž, údržbu a kontrolu funkce klapky může provádět pouze kvalifikovaná a proškolená osoba, tedy „OPRÁVNĚNÁ OSOBA“ dle dokumentace výrobce. Veškeré práce na požárních klapkách musí být provedeny v souladu s mezinárodními a místními normami a zákony.
- Doplnkové školení pro tyto kontroly, montáž a opravy, provádí firma MANDÍK, a.s. a vystavuje "OSVĚDČENÍ", které má platnost 5 let. Jeho prodloužení si zajišťuje proškolená osoba sama, přímo u školitele. Při zániku platnosti "OSVĚDČENÍ" pozbývá tato platnosti a je vyřazeno z registrace školitele. Proškolení mohou být pouze odborní pracovníci přebírající za provedené práce záruku.
- Při montáži klapky je třeba dodržovat všechny platné bezpečnostní normy a směrnice.
- Pro spolehlivou funkci klapky je nutné dbát na to, aby nedocházelo k zanášení ovládacího mechanismu a dosedacích ploch listu usazeninami prachu, vláknitými nebo lepivými hmotami a rozpouštědly.
- Přírubové a šroubové spoje musí být při montáži vodivě spojeny pro ochranu před nebezpečným dotykem. Pro vodivé spojení se používá 2 ks vějířových podložek v pozinkovaném provedení, které se ukládají pod hlavu jednoho šroubu a pod našroubovanou matici.

Ovládání servopohonu bez elektrického napětí

- Pomocí speciálního klíče (je příslušenstvím servopohonu) lze manuálně nastavit list klapky do jakékoli polohy. Pokud se otáčí klíčem ve směru vyznačené šipky, list klapky se otočí do polohy otevřeno. K zastavení listu klapky v libovolné poloze dojde k uzamčení servopohonu dle instrukcí na servopohonu. Odblokování se provede ručně dle instrukcí na servopohonu nebo přivedením napájecího napětí.
- Pokud je servopohon manuálně zablokován, při požáru nedojde k uzavření listu klapky po aktivaci termo-elektrického spouštěcího zařízení BAT. Pro obnovení správné funkce klapky je nutné servopohon odblokovat (ručně nebo přivedením napájecího napětí).


Koncové spínače

- Pokud je klapka osazena koncovými spínači a tyto spínače nejsou při provozu využívány (např. z důvodu změny projektu), je možné je nechat osazené na klapce a nezapojovat (není nutné je demontovat).
- V případě, že je naopak požadováno doplnění provedení klapky o koncový spínač, lze tuto změnu provést pomocí změnové sady.
- Tyto skutečnosti je třeba zapsat do příslušné provozní dokumentace klapky (záznamové knihy klapky, požární knihy atd.) a následně provádět odpovídající kontroly provozuschopnosti.


Zabudování / upevnění klapky

- Tělo klapky se při zazdění nesmí deformovat.
- Jakmile je klapka zabudována, její list se při otevírání nebo zavírání nesmí odírat o tělo klapky.

Ochrana tělesa klapky proti deformaci, při zabudování, zejména u velkých rozměrů požárních klapek!

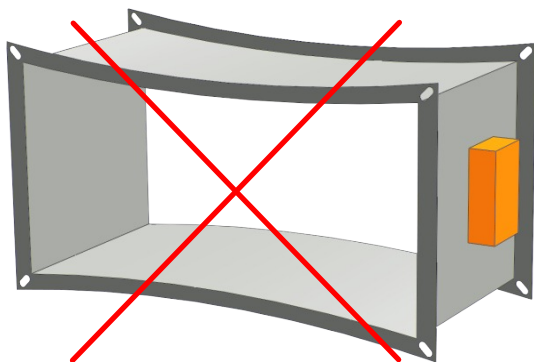


ŠPATNĚ!

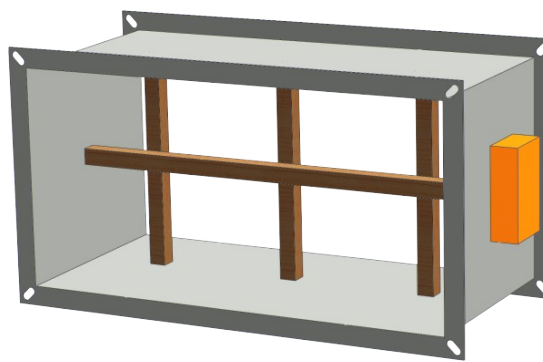

Výztuha tělesa dřevěnými trámkami

Záměna ručního ovládání za servopohon nebo naopak

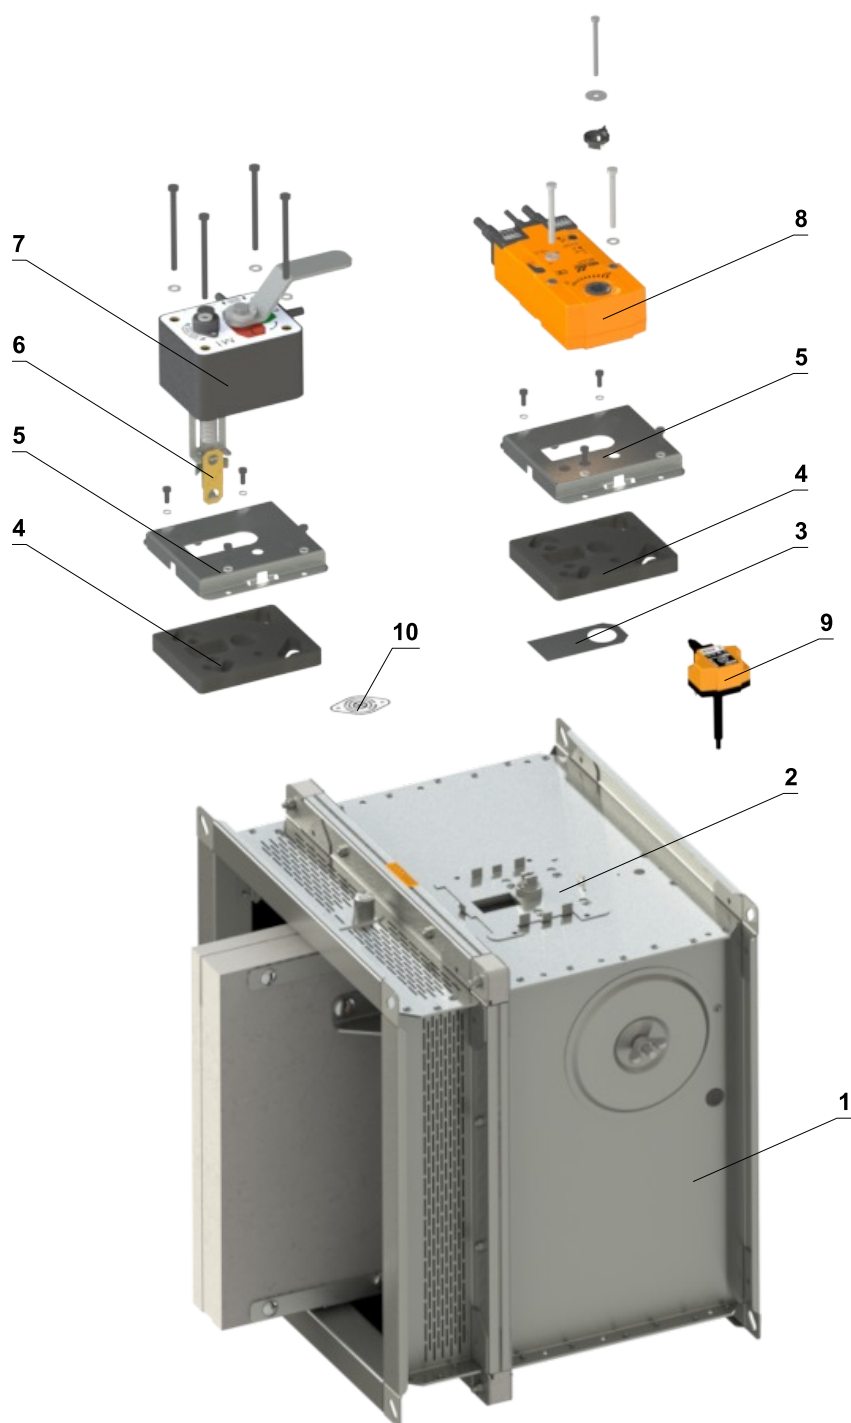

- | | | | |
|---|------------------------|----|--|
| 1 | Klapka | 6 | Tepelná pojistka |
| 2 | Montážní deska | 7 | Ruční ovládání |
| 3 | Těsnící kryt | 8 | Servopohon |
| 4 | Těsnění montážní desky | 9 | Termoelektrické spouštěcí zařízení BAT |
| 5 | Kryt montážní desky | 10 | Záslepka otvoru pro čidlo |

Uvedení do provozu a kontroly provozuschopnosti

- Před uvedením klapek do provozu a při následných kontrolách provozuschopnosti se musí zkontrolovat a provést funkční zkoušky všech provedení včetně činnosti elektrických prvků. Po uvedení do provozu se tyto kontroly provozuschopnosti musí provádět minimálně 2x za rok. Pokud se nenajde žádná závada při dvou po sobě následujících kontrolách provozuschopnosti, potom je možné provádět kontroly provozuschopnosti 1x za rok.
- V případě, že klapy z jakéhokoli důvodu nemohou plnit svou funkci, musí být zřetelně označeny. Provozovatel je povinen zajistit uvedení klapy do provozuschopného stavu a mezitím je povinen zajistit požární ochranu jiným vhodným způsobem.
- Výsledky pravidelných kontrol, zjištěné nedostatky a všechny důležité skutečnosti týkající se funkce klapek musí být zapsány do „POŽÁRNÍ KNIHY“ a neprodleně nahlášeny provozovateli.
- Před uvedením klapek se servopohonem do provozu je nutné provést následující kontroly. Kontrolu otáčení listu do havarijní polohy "ZAVŘENO" lze provést po odpojení napájení servopohonu (např. stisknutím testovacího tlačítka na termoelektrickém spouštěcím zařízení BAT nebo odpojením napájení od ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE). Kontrolu otáčení listu zpět do polohy "OTEVŘENO" lze provést po obnovení napájení (např. uvolněním testovacího tlačítka nebo obnovením napájení z ELEKTRICKÉ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE). Bez napájení lze klapku ovládat ručně a fixovat v libovolné požadované poloze. Uvolnění zajišťovacího mechanismu lze provést ručně nebo automaticky přivedením napájecího napětí. Doporučuje se provádět periodické kontroly, údržbu a servisní zásahy na požárním zařízení, pouze oprávněnými osobami. Autorizované osoby mohou být proškoleny výrobcem nebo autorizovaným distributorem. Při montáži požární klapy je třeba dodržovat všechny platné bezpečnostní normy a směrnice.
- Vizuální kontrola správného zabudování klapy, vnitřního prostoru klapy, listu klapy, dosedacích ploch listu a silikonového těsnění.
- Pro pravidelnou nebo mimořádnou kontrolu vnitřku požární klapy lze použít mikrokamerové zařízení. Na každé požární klapce jsou dva kontrolní otvory. V případě kontroly kamerou vyjměte černou gumovou krytku, vložte kameru dovnitř klapy, zkontrolujte vnitřek a na konci kontroly nasadte gumovou krytku zpět, aby zakryla prázdný otvor.

U klapek s ručním ovládáním je nutné provést následující kontroly

Kontrola ručního ovládání a tepelné pojistky

- **Pro kontrolu funkce ručního ovládání postupujte následovně:**
- Otočením listu klapy do polohy "ZAVŘENO" se provede následujícím způsobem:
 - List klapy je v poloze "OTEVŘENO".
 - Stiskněte ovládací tlačítko ručního ovládání pro otočení listu klapy do polohy "ZAVŘENO".
 - Zkontrolujte otáčení listu klapy do polohy "ZAVŘENO".
 - Zavírání listu klapy musí být plynulé a rychlé, ovládací páka musí být v poloze „ZAVŘENO“.
- Otočením listu klapy do polohy "OTEVŘENO" se provede následujícím způsobem:
 - Otočte ovládací páku o 90°.
 - Zkontrolujte otáčení listu klapy do polohy "OTEVŘENO".
 - Páka se automaticky zajistí v poloze "OTEVŘENO".
- **Kontrola funkčnosti a stavu tepelné pojistky se provede následujícím způsobem:**
 - Pro kontrolu funkce a stavu tepelné pojistky je možné ruční ovládání z tělesa požární klapy odmontovat. Ruční ovládání je k tělesu požární klapy připevněno čtyřmi šrouby M6.
 - Vyjmutím tepelné pojistky z držáku pojistky ručního ovládání se zkontroluje její správná funkčnost.
 - Ruční ovládání je označeno jako M1 až M5 v závislosti na síle zavírací pružiny.

U provedení se servopohonem je nutné provést následující kontroly


- Po odpojení napájení servopohonu (např. stisknutím testovacího tlačítka na termoelektrickém spouštěcím zařízení BAT nebo odpojením napájení od elektrické požární signalizace) zkontrolujte otočení listu do poruchové polohy "ZAVŘENO". Otočením listu zpět do polohy "OTEVŘENO" zkontrolujte obnovením napájení servomotoru (např. uvolněním testovacího tlačítka nebo obnovením napájení z elektrické požární signalizace).

U provedení s optickým hlásičem kouře je nutné provést následující kontroly

- Kontroly provozuschopnosti optického hlásiče kouře provádí pracovníci pověřené organizace, kteří mají odpovídající elektrotechnickou kvalifikaci a byli prokazatelně proškoleni výrobcem. Kontroly provozuschopnosti se provádí v rámci kontrol provozuschopnosti požárních klapek a to min. 1x za rok.
- Pro kontrolu funkce otočte list klapky do polohy "ZAVŘENO" s vypnutým ventilátorem nebo s uzavřenou regulací vzduchu umístěnou mezi ventilátorem a požární klapkou.

■ Demontáž krytu revizního otvoru

- Uvolněte krycí víko otočením křídlové matice a pohybem doprava nebo doleva jej uvolněte z zajišťovacího třmenu. Poté nakloňte víko a sejměte jej z původní polohy.

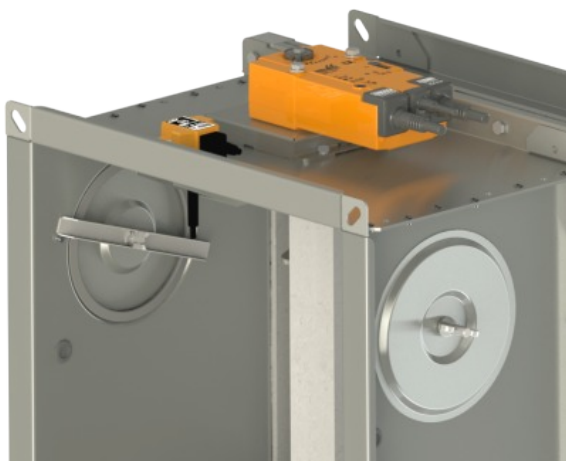*Detail krytu revizního otvoru*

- Zajistěte, aby každá klapka byla plně zkontrolována z hlediska provozuschopnosti, ovládání by mělo být zahájeno z řídicího systému nebo ručním ovládáním. List klapky by se měl správně otevírat a zavírat a provoz by měl být před předáním vizuálně zkontrolován a zdokumentován.

Jak postupovat po aktivaci pojistek Tf1 nebo Tf2

- Pokud dojde k přerušení tepelné pojistky **Tf1** (při překročení teploty mimo potrubí), je nutné vyměnit servopohon s vratnou pružinou. → viz strana 10.
- V případě přerušení tepelné pojistky **Tf2** (při překročení teploty uvnitř potrubí) je třeba vyměnit pouze náhradní díl ZBAT 72 (95/120/140) (dle aktivační teploty). → viz strana 10

X. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU

Objednávkový klíč

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
FDMQ 180	CZ	500x250	/	375	.40	120	Q30	-	ZN P G

PŘÍKLADY:

FDMQ 180 CZ 500x250/375 .40 Q30-ZN

Požární klapka FDMQ 180, rozměr 500x250 mm, stavební délka 375 mm, provedení se servopohonem AC 230 V, standardní aktivační teplota 72 °C, rozměr příruby 30 mm, provedení z pozinkovaného materiálu, standardní silikonové těsnění.

FDMQ 180 CZ 500x250/375 .40 120 Q30-ZN P G

Požární klapka FDMQ 180, rozměr 500x250 mm, stavební délka 375 mm, provedení se servopohonem AC 230 V, aktivační teplota 120 °C, rozměr příruby 30 mm, provedení z pozinkovaného materiálu, práškově lakované, v bezsilikonovém těsnění.

1| Typ požární klapky - FDMQ 180

2| Země dodání

3| Rozměry klapky A x B → viz strany 16 až 20

„A“ je rozměr potrubí ve směru osy otáčení listu klapky

„B“ je rozměr potrubí ve směru kolmém (na straně, kde se nachází ovládací mechanismus)

4| Stavební délka - 375 mm

5| Provedení klapky

.01	Ruční ovládání a teplotní
.11	Ruční ovládání a teplotní s koncovým spínačem („ZAVŘENO“)
.80	Ruční ovládání a teplotní se dvěma koncovými spínači („OTEVŘENO“, „ZAVŘENO“)
.40	Se servopohonem BF 230-TN (BFL, BFN 230-T) - napájecí napětí AC 230 V
.41	Se servopohonem BF 24-TN (BFL, BFN 24-T), s optickým hlásičem kouře ORS 142 K a napájecí jednotkou BKN 230-24-MOD (napájecí napětí AC 230 V)
.50	Se servopohonem BF 24-TN (BFL, BFN 24-T) - napájecí napětí AC/DC 24 V
.51	Se servopohonem BF 24-TN (BFL, BFN 24-T), s optickým hlásičem kouře ORS 142 K (napájecí napětí AC/DC 24 V)
.63	S komunikačním a napájecím zařízením BKN 230-24-MOD a servopohonem BF 24-TN-ST (BFL, BFN 24-T-ST)
.63S	S komunikačním a napájecím zařízením BKN 230-24-MOD, se servopohonem BF 24-TN-ST (BFL, BFN 24-T-ST) a s optickým hlásičem kouře ORS 142 K

6| Aktivační teplota

Ruční ovládání		Servopohon	
	72 °C *		72 °C *
104	104 °C	95	95 °C
147	147 °C	120	120 °C
		140	140 °C

* Standardní aktivační teplota

7| Rozměr příruby

Q30	Šířka příruby 30 mm
-----	---------------------

8| Materiál a ostatní možnosti provedení

ZN	Pozink
A2	Nerez 1.4301 (AISI 304)
A4	Nerez 1.4404 (AISI 316L) - včetně impregnace klapky proti chemikáliím - typ PROMAT SR

9| Povrchová úprava

	Bez povrchové úpravy
P	Práškový nástřik pláště klapky ZERO ZINC STEEL PRIME RAL 7032
IW	Impregnace listu klapky, impregnačním prostředkem PROMAT 2000 - impregnace proti vlhkosti
IA	Impregnace listu klapky, impregnačním prostředkem PROMAT SR - impregnace proti chemikáliím

10| Materiál těsnění za studena

	Silikonová pryž *
G	Pryž bez silikonu

* Standardní těsnění

Údajový štítek

- Datový štítek je umístěn na tělese klapky (příklad)

MANDÍK®		MANDÍK, a.s. Dobříšská 550, 267 24 Hostomice, Česká republika			
POŽÁRNÍ KLAPKA - XXXX		 NÁVOD			
ROZMĚR:				PROVEDENÍ:	
VÝR. ČÍSLO:				HMOTNOST (kg):	
KLASIFIKACE:					
TPM XXX/XX	Cert.: 1391-CPR-XXXX/XXXX, PoV: PM/XXXX/XX/XX/X	XX	EN 15650:2010		

Výrobce si vyhrazuje právo na změny výrobku.
Aktuální informace o výrobku jsou uvedeny na www.mandik.cz

MANDÍK[®]
www.mandik.cz

